

PV Conectado à Rede Inversor

Série DNS (3-6kW) G4

Manual do Usuário

V1.3-2025-11-14

Declaração de Direitos Autorais:

Direitos autorais©GoodWe Technologies Co., Ltd. 2025. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida para a plataforma pública em qualquer forma ou por qualquer meio sem a autorização prévia por escrito da GoodWe Technologies Co., Ltd.

Marcas registradas

GOODWEe outras marcas registradas GOODWE são marcas comerciais da GoodWe Technologies Co., Ltd. Todas as outras marcas comerciais ou marcas registradas mencionadas neste manual são propriedade da GoodWe Technologies Co., Ltd.

AVISO

As informações neste manual do usuário estão sujeitas a alterações devido a atualizações do produto ou outros motivos. Este guia não pode substituir os rótulos do produto, salvo indicação em contrário. Todas as descrições aqui são apenas para orientação.

CONTENT

1 Sobre Este Manual	5
1.1 Modelo Aplicável	5
1.2 Público-Alvo	5
1.3 Símbolo Definição	5
2 Precaução de Segurança	7
2.1 Segurança Geral	7
2.2 Lado DC	7
2.3 Lado CA	8
2.4 Instalação do Inversor	8
2.5 Declaração de Conformidade da UE	9
2.5.1 O Inversor com Comunicação sem fio	9
2.5.2 O Inversor sem Comunicação sem fio	9
2.6 Requisitos de Pessoal	9
3 Introdução do Produto	10
3.1 Introdução	10
3.2 Diagrama de Circuito	11
3.3 Tipos de Rede Suportados	11
3.4 Características	12
3.5 Aparência	12
3.5.1 Peças	12
3.5.2 Dimensões	14
3.5.3 Indicador Descrição	14
3.5.4 Placa de Identificação	15
4 Verificação e Armazenamento	16
4.1 Verificar Antes de Receber	16
4.2 Entregáveis	16
4.3 Armazenamento	17
5 Instalação	19
5.1 Instalação Requisitos	19
5.2 Inversor Instalação	22
5.2.1 Movendo o Inversor	22

5.2.2 Instalando o Inversor	22
6 Ligação Elétrica	24
6.1 Precauções de Segurança	24
6.2 Conectando o Cabo PE	24
6.3 Conectando o Cabo de Saída CA	25
6.4 Conectando o Cabo de Entrada CC (PV)	28
6.5 Comunicação	29
6.5.1 Introdução à Rede Comunicação	29
6.5.2 Conectando o Cabo Comunicação	32
7 Equipamento Colocação em Funcionamento	36
7.1 Verificar Antes de Energia LIGADO	36
7.2 Energia Ligado	36
8 Sistema Colocação em funcionamento	37
8.1 Indicadores e Botões	37
8.2 Configuração dos Parâmetros Inversor via LCD	37
8.3 Configuração dos Parâmetros Inversor via Aplicativo SolarGo	39
8.4 Monitoramento via Portal SEMS	40
9 Manutenção	41
9.1 Energia Fora da Inversor	41
9.2 Removendo o Inversor	41
9.3 Descarte do Inversor	41
9.4 Solução de Problemas	41
9.5 Manutenção de Rotina	51
9.6 Inversor Atualização da Versão do Software	52
10 Parâmetros Técnicos	53
11 Explicação de Termos	64
12 Obtenção de Manuais de Produtos Relevantes	65

1 Sobre Este Manual

Este manual descreve as informações do produto, instalação, conexão elétrica, comissionamento, solução de problemas e manutenção. Leia este manual cuidadosamente antes de instalar e operar o produto. Todos os instaladores e usuários devem estar familiarizados com as características, funções e precauções de segurança do produto. Este manual está sujeito a atualizações sem aviso prévio. Para obter mais detalhes sobre o produto e os documentos mais recentes, visite <https://en.goodwe.com/>.

1.1 Modelo Aplicável

Este manual aplica-se aos seguintes inversores listados abaixo:

Modelo	Saída Energia	Nominal	Tensão de Saída Nominal
GW3.6K-DNS-CN-G40	3.6kW	5kW	220V, L/N/PE
GW4.2K-DNS-CN-G40	4.2kW		
GW5K-DNS-CN-G40	5kW		
GW6K-DNS-CN-G40	6kW		
GW3K-DNS-G40	3kW		
GW3.6K-DNS-G40	3.6kW	4.2kW	220V/230V/240V, L/N/PE
GW4.2K-DNS-G40	4.2kW		
GW5K-DNS-G40	5kW		
GW6K-DNS-G40	6kW		
GW3.1K-DNS-L-G40	3.1kW		127V, L/N/PE

1.2 Público-Alvo

Este manual aplica-se a profissionais técnicos treinados e qualificados. O pessoal técnico deve estar familiarizado com o produto, normas locais e sistemas elétricos.

1.3 Símbolo Definição

Os diferentes níveis de mensagens de aviso neste manual são definidos da seguinte forma:



PERIGO

Indica um perigo de alto nível que, se não for evitado, resultará em morte ou lesões graves.



Indica um perigo de nível médio que, se não for evitado, pode resultar em morte ou lesões graves.



Indica um perigo de baixo nível que, se não for evitado, pode resultar em lesões menores ou moderadas.

AVISO

Destaque e complemente os textos. Ou algumas habilidades e métodos para resolver problemas relacionados a produtos para economizar tempo.

2 Precaução de Segurança



Os inversores são projetados e testados em estrita conformidade com as normas de segurança relacionadas. Leia e siga todas as instruções e advertências de segurança antes de qualquer operação. A operação inadequada pode causar lesões pessoais ou danos materiais, pois os inversores são equipamentos elétricos.

2.1 Segurança Geral

Aviso

- As informações neste manual do usuário estão sujeitas a alterações devido a atualizações do produto ou outros motivos. Este guia não pode substituir os rótulos do produto, salvo indicação em contrário. Todas as descrições aqui são apenas para orientação.
- Antes das instalações, leia atentamente o manual do usuário. Para informações adicionais, consulte o manual do usuário.
- Todas as instalações devem ser realizadas por técnicos treinados e qualificados que estejam familiarizados com as normas locais e regulamentos de segurança.
- Utilize ferramentas isolantes e use equipamento de proteção individual ao operar o equipamento para garantir a segurança pessoal. Use luvas antiestáticas, roupas e pulseira ao tocar em componentes eletrônicos para proteger o inversor de danos.
- A desmontagem ou modificação não autorizada pode causar danos ao dispositivo, e esses danos não são cobertos pela garantia.
- Siga rigorosamente as instruções de instalação, operação e configuração deste manual. O fabricante não será responsável por danos ao equipamento ou lesões pessoais se você não seguir as instruções. Para mais detalhes sobre a garantia, visite <https://www.goodwe.com/warrantyrelated.html> <https://en.goodwe.com/garantia>.

2.2 Lado DC



- Certifique-se de que os quadros dos módulos e o sistema de suportes estejam devidamente aterrados.
- Certifique-se de que os Cabo de entrada DCs estejam conectados de forma apertada, segura e correta.
- Meça a Cabo de entrada DC utilizando o Multímetro para evitar conexão em polaridade reversa. Além disso, a tensão deve estar abaixo da tensão máxima de entrada em CC. O fabricante não será responsável por danos causados por conexão reversa e tensão extremamente alta.
- Não conecte a mesma string fotovoltaica a vários inversores. Caso contrário, os inversores podem ser danificados.
- Os conectores PV utilizados com o inversor devem ter uma classificação IEC61730 classe A.

2.3 Lado CA


ALERTA

- A tensão e a frequência no ponto de conexão atendem aos requisitos de conexão à rede do inversor.
- Recomenda-se dispositivos de proteção adicionais, como disjuntores de circuito ou fusíveis, no lado CA. A especificação do dispositivo de proteção deve ser pelo menos 1,25 vezes a corrente de saída máxima.
- Certifique-se de que todas as aterragens estejam firmemente conectadas.
- Recomenda-se o uso de cabos de cobre como cabos de saída CA. Se preferir cabos de alumínio, lembre-se de usar adaptadores de cobre para alumínio Terminal.

2.4 Instalação do Inversor

PERIGO

- Não aplique carga mecânica aos Terminals, caso contrário, os Terminals podem ser danificados.
- Todas as etiquetas e marcas de aviso devem estar visíveis após a instalação. Não rabisque, danifique ou cubra qualquer etiqueta no dispositivo.
- Conecte os cabos do inversor utilizando os Conector PVs fornecidos. O fabricante não será responsável por danos ao equipamento se forem utilizados conectores de outros Modelos.
- Os rótulos de aviso no inversor são os seguintes.

Nº	Símbolo	Definição
1		Existem riscos potenciais. Use o EPI adequado antes de qualquer operação.
2		PERIGO Perigo de alta tensão. Desconecte toda a alimentação de entrada e desligue o produto antes de trabalhar nele.
3		Perigo de alta temperatura. Não toque no produto em funcionamento para evitar queimaduras.
4		Descarga atrasada. Aguarde 5 minutos após o desligar até que os componentes estejam completamente descarregados.
5		Leia o manual do usuário antes de trabalhar neste dispositivo.

6		Não descarte o inversor como resíduo doméstico. Descarte o produto em conformidade com as leis e regulamentos locais ou devolva-o ao fabricante.
7		Ponto de aterramento.
8		Marca CE.
9		Marca RCM.

2.5 Declaração de Conformidade da UE

2.5.1 O Inversor com Comunicação sem fio

O inversor com comunicação sem fio vendido no mercado europeu atende aos requisitos das seguintes diretrizes:

- Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/UE (RED)
- Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas 2011/65/UE e (UE) 2015/863 (RoHS)
- Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 2012/19/UE
- Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (CE) nº 1907/2006 (REACH)

2.5.2 O Inversor sem Comunicação sem fio

O inversor sem comunicação sem fio vendido no mercado europeu atende aos requisitos das seguintes diretrizes:

- Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE (EMC)
- Diretiva de Baixa Tensão de Aparelhos Elétricos 2014/35/UE (LVD)
- Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas 2011/65/UE e (UE) 2015/863 (RoHS)
- Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 2012/19/UE
- Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (CE) nº 1907/2006 (REACH)

2.6 Requisitos de Pessoal

AVISO


- O pessoal que instala ou mantém o equipamento deve ser rigorosamente treinado, aprender sobre precauções de segurança e operações corretas.
- Apenas profissionais qualificados ou pessoal treinado estão autorizados a instalar, operar, manter e substituir o equipamento ou peças.

3 Introdução do Produto

3.1 Introdução

Os inversores da série DNS são inversores string monofásicos para conexão à rede fotovoltaica. Os inversores podem converter a energia CC gerada pelo módulo fotovoltaico em energia CA para cargas ou para a rede.

O uso pretendido do inversor é o seguinte:

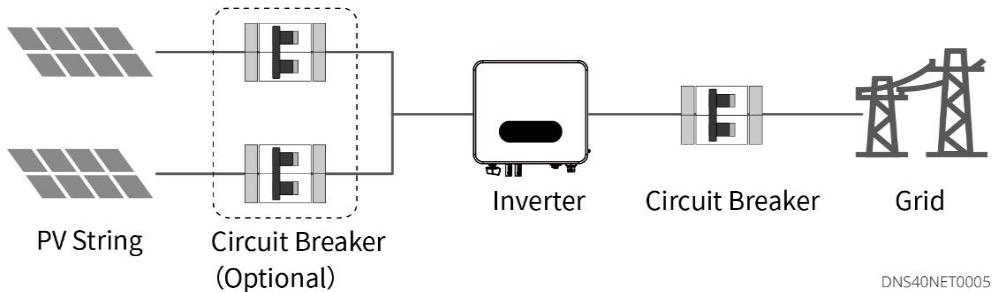

Descrição do Modelo

GW6K-DNS-CN-G40

1 2 3 4 5

DNS40DSC0001

GW3.1K-DNS-L-G40

1 2 3 4 5

DNS40DSC0006

Nº	Definição	Explicação
1	Código de marca	GW: GoodWe
2	Nominal Energia	6K: a potência nominal é de 6 kW 5K: a potência nominal é de 5kW 4.2K: a potência nominal é de 4,2 kW 3.6K: a potência nominal é de 3,6 kW 3.1K: a potência nominal é de 3,1 kW
3	Código de série	DNS: Série DNS
4	Código Especial do País	PT: Edição Chinesa
	Código de Característica do Produto	L: Baixa Tensão
5	Código de versão	G40: A versão do inversor é 4.0


GW6K-DNS-G40

1 2 3 4

DNS40DSC0005

Nº	Definição	Explicação
1	Código de marca	GW: GoodWe
2	Nominal Energia	6K: a potência nominal é de 6 kW 3K: a potência nominal é de 3kW 3.6K: a potência nominal é de 3,6 kW 4.2K: a potência nominal é de 4,2 kW 5K: a potência nominal é de 5kW.
3	Código de série	DNS: Série DNS
4	Código de versão	G40: A versão do inverter é 4.0


3.2 Diagrama de Circuito

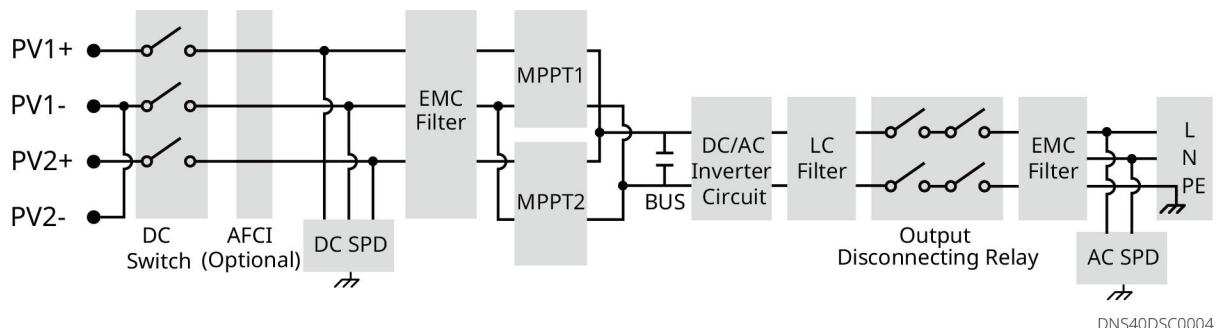


3.3 Tipos de Rede Suportados

Para o tipo de rede com fio neutro, a tensão N para terra deve ser inferior a 10V.


TN-S




TN-C



TN-C-S



TT



3.4 Características

AVISO

A configuração funcional específica estará sujeita ao Modelo real.

AFCI (Interruptor de Circuito por Falha de Arco)

A função AFCI é utilizada para detectar os arcos solução de problemas no lado CC do inversor. Quando ocorre um arco solução de problemas, o inversor fornece proteção automaticamente.


Razões para a ocorrência de arcos elétricos:

- Conectores DC danificados ou mal conectados no sistema fotovoltaico.
- Cabos conectados incorretamente ou danificados.
- Conectores e cabos envelhecidos.

Comunicações

O inversor suporta a configuração de parâmetros via Bluetooth em proximidade próxima. Ele também suporta a conexão à plataforma de monitoramento via WiFi, LAN ou 4G, permitindo monitorar o status operacional do inversor, as condições de operação do estação de energia, entre outros.


- Bluetooth: atende ao padrão Bluetooth 5.1.
- WiFi/LAN2.0 (Opcional): Wireless IEEE 802.11 b/g/n @2.4 GHz; Ethernet com velocidade adaptável de 10M/100Mbps. Se for utilizado um sistema de monitoramento de terceiros, este deve suportar o protocolo de comunicação ModbusTCP.
- 4G (Opcional): Suporta a conexão a uma plataforma de monitorização de terceiros através do protocolo de comunicação MQTT.

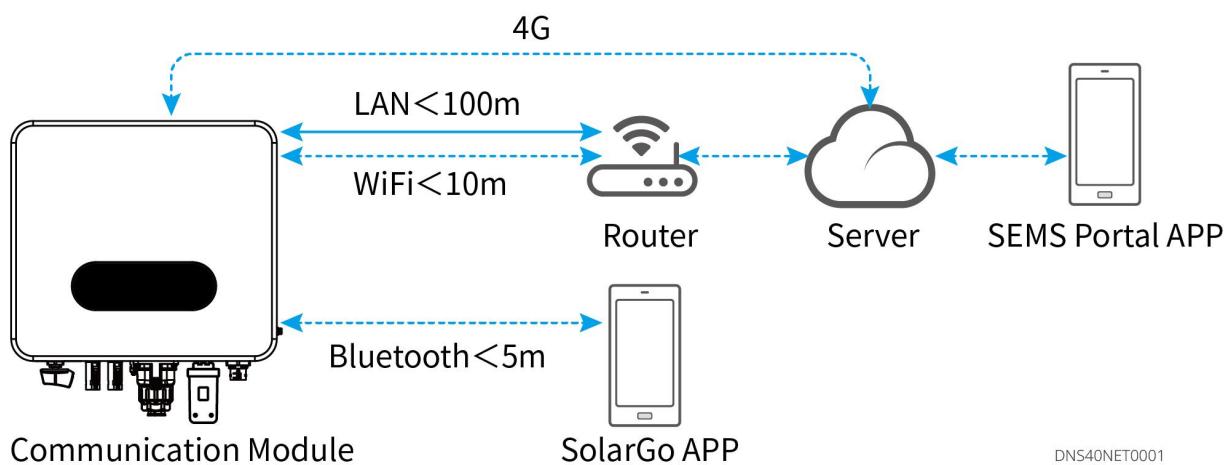

3.5 Aparência


Pode haver diferenças na aparência e cor do produto, e refere-se à situação real.

3.5.1 Peças


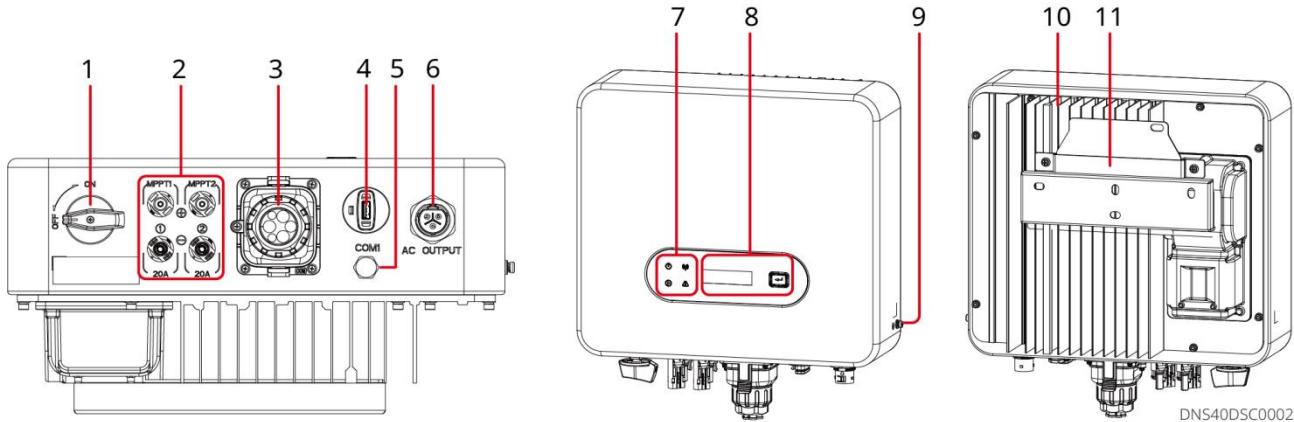


Nº	Componentes / Serigrafia	Explicação
1	Interruptor DC	Iniciar ou parar a entrada de corrente contínua (CC).
2	Terminal de Entrada PV	Usado para conectar os cabos de entrada CC do adaptador PV.
3	Comunicação Terminal	Para conectar linhas de comunicação como controle de carga, TC (opcional), RS485 (medidor elétrico), desligamento remoto/desligamento de emergência (para Índia), DRED (Austrália) / RCR (Europa), etc.
4	Comunicação Terminal Dongle	<ul style="list-style-type: none"> Para conectar o módulo de comunicação, como 4G, WiFi/LAN, etc. O tipo de dongle pode variar dependendo das necessidades reais. Para conectar a unidade flash USB para atualização local do software. Para conectar o cabo USB-RS485 no Brasil.
5	Válvula de Ventilação	-
6	Terminal AC	Para conectar o cabo de saída CA. Ele pode ligar o inversor à rede elétrica.
7	Indicador	Indica o estado de funcionamento do inversor.
8	LCD e Botão	<ul style="list-style-type: none"> Usado para verificar os parâmetros do inversor. <ul style="list-style-type: none"> ➤ GW3.6K-DNS-CN-G40、GW4.2K-DNS-CN-G40、GW5K-DNS-CN-G40、GW6K-DNS-CN-G40, Optional. ➤ GW3K-DNS-G40、GW3.6K-DNS-G40、GW4.2K-DNS-G40、GW5K-DNS-G40、GW6K-DNS-G40、GW3.1K-DNS-L-G40, padrão. Usado para selecionar menus exibidos na tela.
9	Ponto de Aterramento	Para conectar o Cabo PE.
10	Dissipador de calor	Usado para resfriar o inversor.
11	Placa de Montagem	Usado para instalar o inversor.

3.5.2 Dimensões

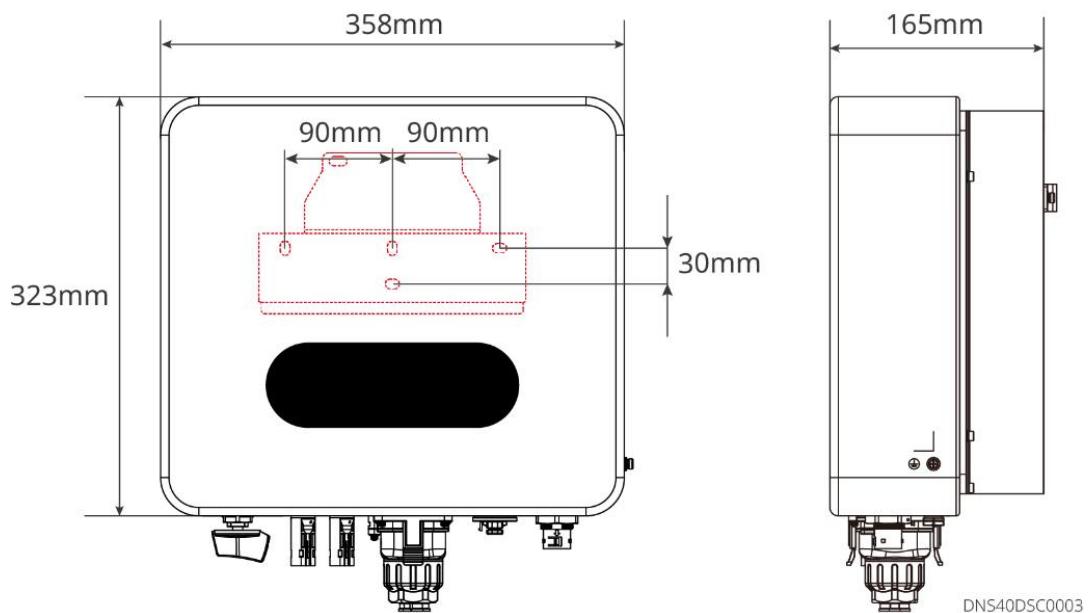


3.5.3 Indicador Descrição

Indicador	Estado	Descrição
 Energia		LIGADO = EQUIPAMENTO LIGADO
		OFF = EQUIPAMENTO DESLIGADO
 Operação		LIGADO = O INVERSOR ESTÁ FORNECENDO ENERGIA
		OFF = O INVERSOR NÃO ESTÁ ALIMENTANDO ENERGIA
		PISCAGEM LENTA ÚNICA = AUTO VERIFICAÇÃO ANTES DE CONECTAR À REDE
		PISCAR RÁPIDO ÚNICO = CONEXÃO À REDE
 Comunicações		STEADY ON = SEM FIO CONECTADO/ATIVO
		PISCAGEM RÁPIDA ÚNICA = SISTEMA SEM FIO ESTÁ REINICIANDO
		BLINK 2 = SEM FIO NÃO ESTÁ CONECTADO AO ROTEADOR OU ESTAÇÃO BASE
		BLINK 4 = NÃO CONECTADO AO SERVIDOR
		PISCAR LENTO ÚNICO = RS485 ESTÁ CONECTADO
		OFF = O SEM FIO ESTÁ RESTAURANDO AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA
 Defeituoso		STEADY ON = OCORREU UMA FALHA
		DESLIGADO = SEM FALHA

3.5.4 Placa de Identificação

A placa de identificação é apenas para referência.

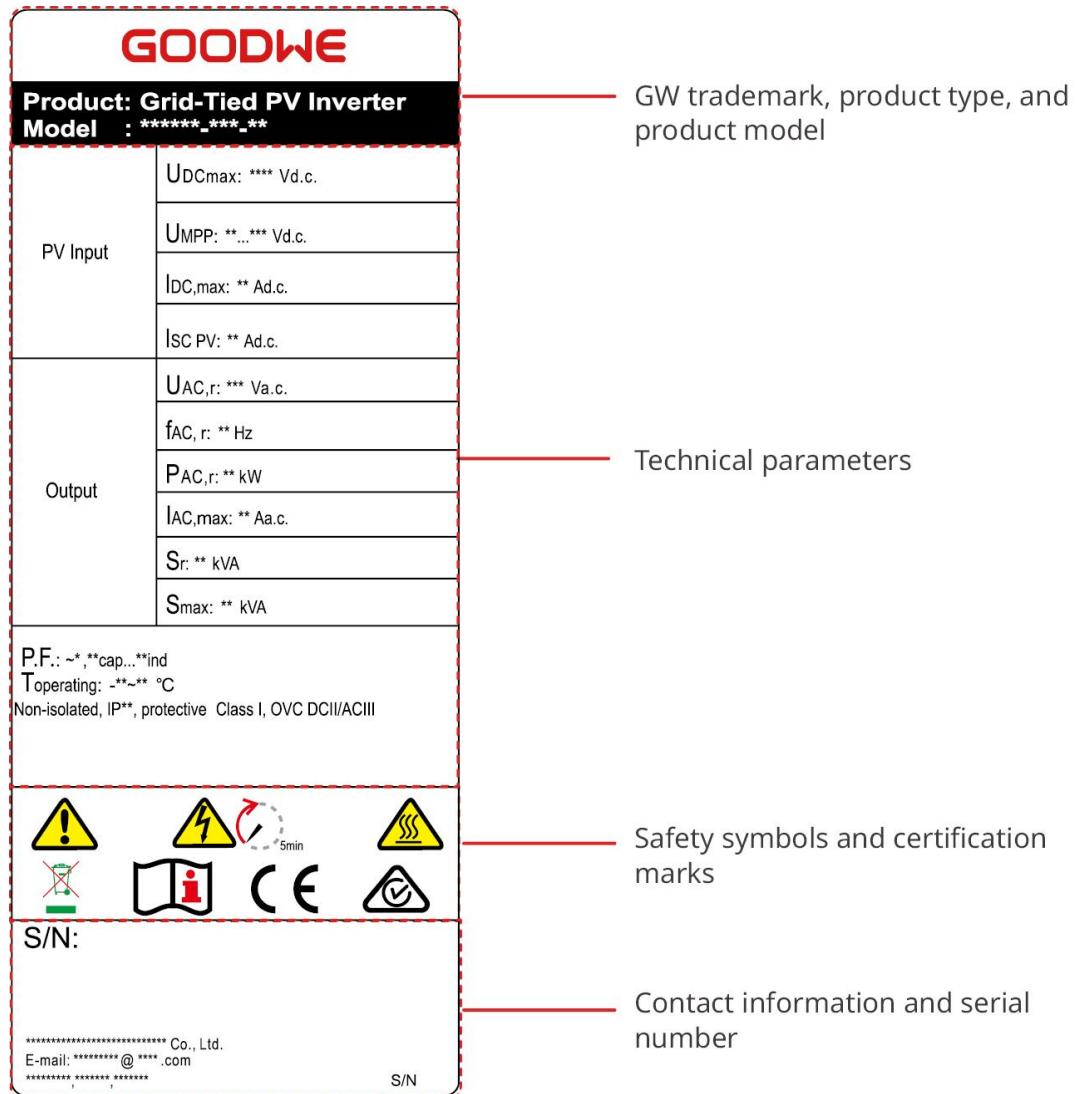

4 Verificação e Armazenamento







4.1 Verificar Antes de Receber






Verifique os seguintes itens antes de receber o produto.

1. Verifique a caixa de embalagem externa quanto a danos, como furos, rachaduras, deformações e outros sinais de danos ao equipamento. Não desembale a embalagem e entre em contato com o fornecedor o mais rápido possível se algum dano for encontrado.
2. Verifique o Modelo do inversor. Se o Modelo do inversor não for o que você solicitou, não desembale o produto e entre em contato com o fornecedor.
3. Verifique o entregáveis para garantir a Modelo correta, conteúdo completo e aparência intacta. Entre em contato com o fornecedor o mais rápido possível se qualquer dano for encontrado.

4.2 Entregáveis

AVISO	
[1]. Tipos de dongle inteligente: WiFi/LAN, 4G, etc. O tipo entregue real depende do método de comunicação do inversor selecionado.	
[2]. O número de Terminal de Comunicações e Terminal PINs deve corresponder ao modo de comunicação selecionado. Você pode confirmá-lo de acordo com a configuração de comunicação. A configuração do inversor é diferente, e o número de 2 Terminal PINs, DRED/RCR Terminal de Comunicações e 6PIN 485 Terminal de Comunicações varia para diferentes configurações de comunicação. Você pode consultar a situação real.	
[3]. O cabo conversor de protocolo é enviado somente para a China.	
[4]. A TC é padrão na Austrália e opcional em outras regiões.	
[5]. Região da China x 0; outras regiões x 1	

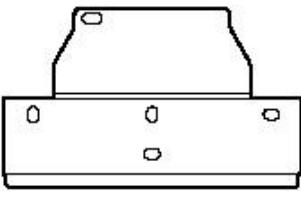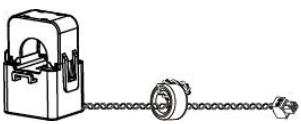Peças	Quantidade	Peças	Quantidade
	Inversor x 1		Placa de montagem x 1
	Parafusos de expansão x 4		PV Terminals x 2
	COM dongle x1 ^[1]		(Opcional) TC x 1 ^[4]

	2PIN Terminal de Comunicações x N ^[2]		6PIN RS485 Terminal de Comunicação x 1	
	DRED/RCR Terminal de Comunicações x N ^[2]		PIN Terminal de Comunicações x N ^[2]	
	Aterramento Terminal OT x 1		Conector CA x 1	
	Terminais de PIN CA x 3		Documentos x 1	
	Cabo de conexão do conversor de protocolo (lado do inversor) x 1 ^[3]		Cabo de conexão do conversor de protocolo (lado do conversor de protocolo) x 1 ^[3]	
	Ferramenta de desbloqueio de PV x N ^[5]	-	-	

4.3 Armazenamento

Se o equipamento não for instalado ou utilizado imediatamente, certifique-se de que o ambiente de armazenamento atenda aos seguintes requisitos:

1. Não desembale a embalagem externa nem descarte o dessecante.
2. Armazene o equipamento em um local limpo. Certifique-se de que a temperatura e a umidade sejam adequadas e não haja condensação.
3. A altura e a direção do empilhamento dos inversores devem seguir as instruções na caixa de embalagem.
4. Os inversores devem ser empilhados com cuidado para evitar que caiam.
5. Se o inversor tiver sido armazenado por mais de dois anos ou não estiver em operação por mais

de seis meses após a instalação, recomenda-se que seja inspecionado e testado por profissionais antes de ser colocado em uso.

6. Para garantir um bom desempenho elétrico dos componentes eletrônicos internos do inversor, recomenda-se ligá-lo a cada 6 meses durante o armazenamento. Se não tiver sido ligado por mais de 6 meses, recomenda-se que seja inspecionado e testado por profissionais antes de ser colocado em uso.

5 Instalação

5.1 Instalação Requisitos

Instalação Requisitos Ambientais

1. Não instale o equipamento em um local próximo a materiais inflamáveis, explosivos ou corrosivos.
2. Instale o equipamento em uma superfície que seja suficientemente sólida para suportar o peso do inversor.
3. Instale o equipamento em um local bem ventilado para garantir uma boa dissipação. Além disso, o espaço de instalação deve ser grande o suficiente para as operações.
4. O equipamento com alto grau de proteção contra entrada pode ser instalado em ambientes internos ou externos. A temperatura e a umidade no local de instalação devem estar dentro da faixa adequada.
5. Instale o equipamento em um local protegido para evitar luz solar direta, chuva e neve. Construa uma proteção solar se necessário.
6. Não instale o equipamento em um local de fácil acesso, especialmente ao alcance de crianças. Existe alta temperatura quando o equipamento está em funcionamento. Não toque na superfície para evitar queimaduras.
7. Instale o equipamento a uma altura que seja conveniente para operação e manutenção, conexões elétricas e verificação de indicadores e etiquetas.
8. A altitude para instalar o inversor deve ser inferior à altitude máxima de trabalho de 4000m.
9. O inversor é facilmente corroído quando instalado em áreas salinas. Uma área salina refere-se à região dentro de 1000 metros da costa ou afetada pela brisa marítima. A área propensa à brisa marítima varia dependendo das condições climáticas (por exemplo, tufão, monção) ou do terreno (como barragens e colinas).
10. Instale o produto longe de interferências eletromagnéticas. Se houver estações de rádio ou equipamentos de comunicação sem fio abaixo de 30 MHz próximos ao local de instalação, instale o equipamento da seguinte forma:
 - Adicione um núcleo de ferrite com enrolamento múltiplo na linha de entrada CC ou na linha de saída CA do inversor, ou adicione um filtro EMI passa-baixa.
 - A distância entre o inversor e o equipamento sem fio EMI é superior a 30m.


Requisitos de Montagem SupPorta

- O suporte de montagem deve ser não inflamável e à prova de fogo.
- Certifique-se de que a superfície de suporte seja sólida o suficiente para suportar a carga de peso do produto.

- Não instale o produto em superfícies com isolamento acústico deficiente para evitar que o ruído gerado pelo produto em funcionamento possa incomodar os residentes próximos.

Instalação Requisitos de Ângulo








- Instale o inversor na vertical ou com uma inclinação máxima para trás de 15 graus.
- Não instale o inversor de cabeça para baixo, inclinado para a frente, inclinado para trás ou horizontalmente.

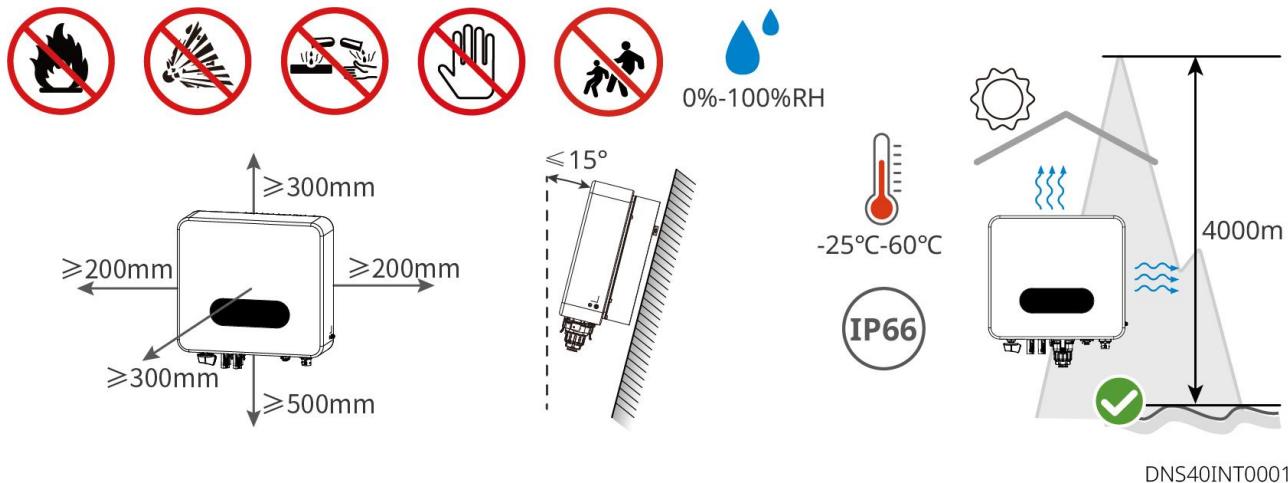

Instalação Requisitos da Ferramenta

As seguintes ferramentas são recomendadas ao instalar o equipamento. Utilize outras ferramentas auxiliares no local, se necessário.

Tipos de Ferramentas	Explicação	Tipos de Ferramentas	Explicação
	Óculos de proteção		Sapatos de segurança
	Luvas isolantes, Luvas de proteção		Máscara contra poeira
	Terminal Ferramenta de crimpagem do terminal CC		Alicate diagonal

	Descascador de fios		Furadeira de impacto
	Pistola de calor	 ou 	Chave de fiação CC
	Marcador		Nível
	Tubo termoretrátil		Martelo de borracha
	Aspirador de pó		Multímetro
	Amarra de cabo		Chave de torque M3/M5
	Chave de fenda	-	-

5.2 Inversor Instalação

5.2.1 Movendo o Inversor

CUIDADO

- Operações como transPortaação, rotatividade, instalação e assim por diante devem atender aos requisitos das leis e regulamentos do país ou região onde os inversores são instalados.
- Mova o inversor para o local antes da instalação. Siga as instruções abaixo para evitar lesões pessoais ou danos ao equipamento.
 1. Considere o peso do equipamento antes de movê-lo. Designe pessoal suficiente para mover o equipamento a fim de evitar lesões pessoais.
 2. Use luvas de segurança para evitar lesões pessoais.
 3. Mantenha o equilíbrio para evitar quedas ao mover o equipamento.

5.2.2 Instalando o Inversor

AVISO

- Evite os canos de água e cabos enterrados na parede ao perfurar furos.
- Use luvas Óculos de segurança e uma máscara contra poeira para evitar que a poeira seja inalada ou entre em contato com os olhos ao perfurar furos.
- O bloqueio Interruptor de CC é preparado pelo cliente (somente na Austrália).
- O cadeado anti-furto de tamanho adequado deve ser preparado pelos clientes. Caso contrário, não será possível concluir a instalação se o tamanho for inadequado.
- Certifique-se de que o inversor esteja firmemente instalado para evitar quedas.


Passo 1 Coloque o placa de montagem na parede horizontalmente e marque as posições para perfuração dos furos.

Passo 2 Perfure orifícios a uma profundidade de 45mm utilizando a Martelete. O diâmetro da broca deve ser de 8mm.

Passo 3 Fixe o placa de montagem utilizando os parafuso de expansões.

Passo 4 Instale o inversor no placa de montagem.

Passo 5 Instale a fechadura anti-roubo com um diâmetro de furo de 8mm. Instale as fechaduras Interruptor de CC (apenas na Austrália) com um diâmetro de furo de 5mm.

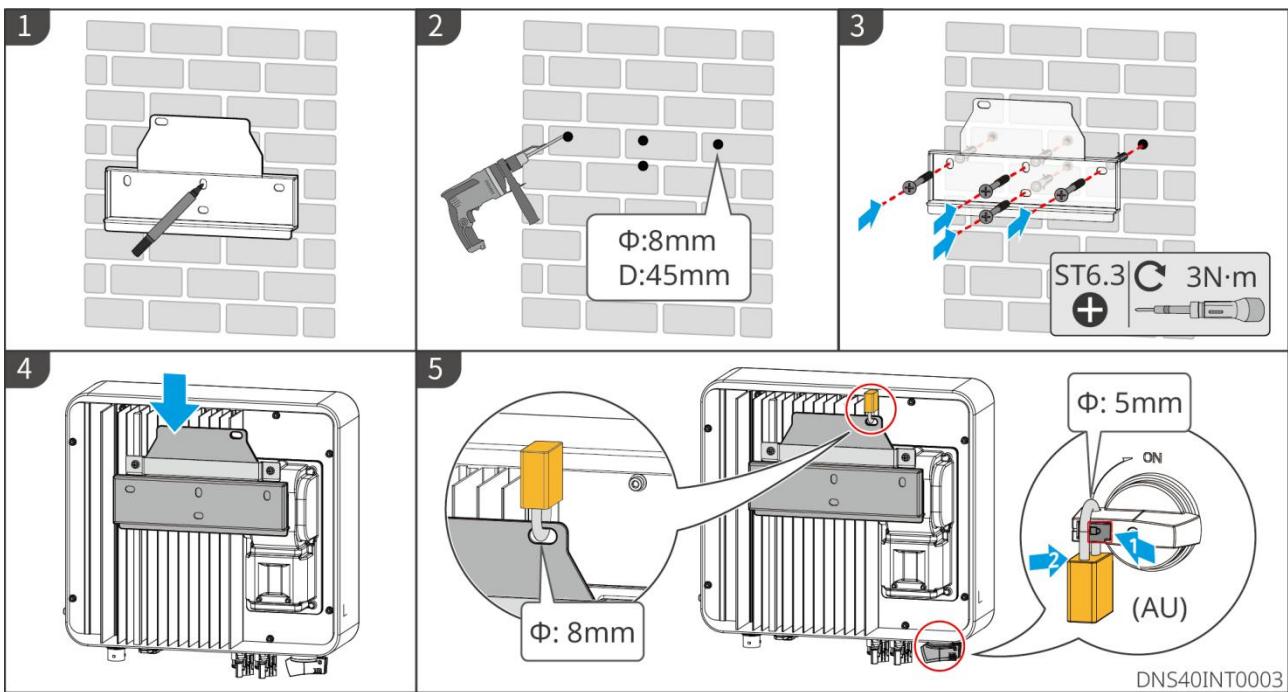

6 Ligação Elétrica

6.1 Precauções de Segurança

PERIGO

- Desconecte o Interruptor de CC e o interruptor de saída CA do inversor para desligar o inversor antes de quaisquer conexões elétricas. Não trabalhe com ligar. Caso contrário, pode ocorrer um choque elétrico.
- Realize as conexões elétricas em conformidade com as leis e regulamentos locais. Incluindo operações, cabos e especificações dos componentes.
- Se o cabo suportar muita tensão, a conexão pode ficar deficiente. Reserve um certo comprimento do cabo antes de conectá-lo ao cabo do inversor Porta.


AVISO

- Use equipamentos de proteção individual como calçados de segurança, luvas de proteção e luvas isolantes durante as conexões elétricas.
- Todas as conexões elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados.
- As cores dos cabos neste documento são apenas para referência. As especificações dos cabos devem estar em conformidade com as leis e regulamentos locais.

6.2 Conectando o Cabo PE

ALERTA

- O Cabo PE conectado ao invólucro do inversor não pode substituir o Cabo PE conectado ao Porta de saída CA. Certifique-se de que ambos os Cabo PE estejam firmemente conectados.
- Certifique-se de que todos os pontos de aterramento nas carcaças estejam conectados de forma equipotencial quando houver múltiplos inversores.
- Para melhorar a resistência à corrosão do Terminal, recomenda-se aplicar silicone ou tinta no Terminal aterrado após a instalação do Cabo PE.
- O Cabo PE é preparado pelo cliente. Especificações Recomendadas:
 - Tipo: cabo de cobre unipolar para exterior
 - Área da seção transversal do condutor: $4-6\text{mm}^2$

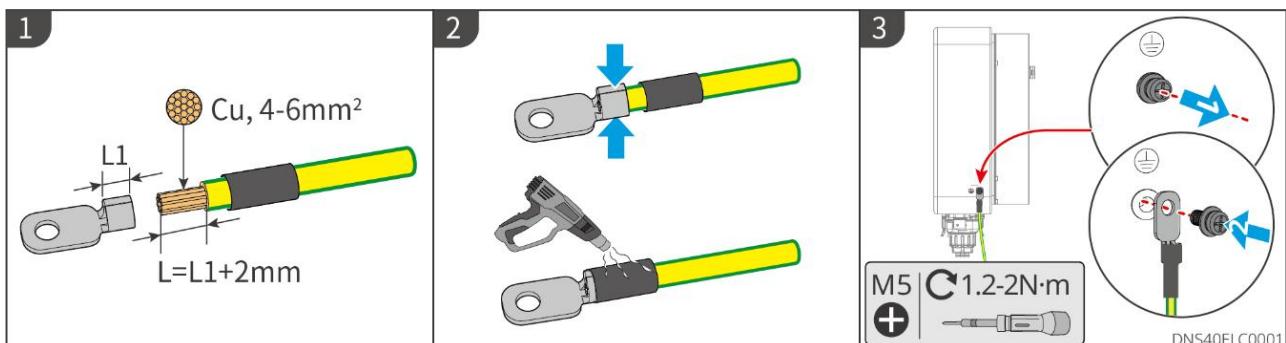

6.3 Conectando o Cabo de Saída CA



ALERTA

- Não conecte cargas entre o inversor e o interruptor CA diretamente conectado ao inversor.
- A Unidade de Monitoramento de Corrente Residual (RCMU) está integrada ao inversor. O inversor irá desconectar rapidamente a rede elétrica assim que detectar qualquer corrente de fuga acima do intervalo permitido.

AVISO

- Instale um circuito CA disjuntor para cada inversor. Vários inversores não podem compartilhar um único circuito CA disjuntor.
- Vede as tomadas de saída CA Terminal com tampas à prova de água quando não estiverem em uso. Caso contrário, a classificação de proteção contra entrada será afetada.

Um circuito CA disjuntor deve ser instalado no lado CA para garantir que o inversor possa desconectar com segurança a rede quando ocorrer uma exceção. Selecione o circuito CA disjuntor apropriado em conformidade com as leis e regulamentos locais. Circuitos CA disjuntor Recomendadas:

Inversor Modelo	Círculo CA disjuntor
GW3.6K-DNS-CN-G40	25Um
GW4.2K-DNS-CN-G40	32Um
GW5K-DNS-CN-G40	32Um.
GW6K-DNS-CN-G40	40Um
GW3K-DNS-G40	25Um
GW3.6K-DNS-G40	25Um
GW4.2K-DNS-G40	32Um.
GW5K-DNS-G40	32Um
GW6K-DNS-G40	40Um
GW3.1K-DNS-L-G40	32Um.

Por favor, escolha se deseja instalar um dispositivo DR de acordo com as leis e regulamentos locais.

Quando o componente DC da corrente de fuga exceder os limites permitidos, um Dispositivo de Corrente Residual (DR) tipo A deve ser instalado para proteger o equipamento. Recomenda-se selecionar um DR com corrente nominal de 300mA (conforme os regulamentos locais).

AVISO

Instale um circuito CA disjuntor para cada inversor. Vários inversores não podem compartilhar um único circuito CA disjuntor.

! ALERTA

- Preste atenção às serigrafias L, N, PE no Terminal CA. Conecte os cabos CA aos Terminais correspondentes. O inversor pode ser danificado se os cabos forem conectados de forma inadequada.
- Certifique-se de que todos os núcleos do cabo estejam totalmente inseridos nos orifícios CA Terminal. Nenhuma parte do núcleo do cabo pode ficar exposta.
- Certifique-se de que os cabos estejam conectados com segurança. Caso contrário, o Terminal pode ficar muito quente e danificar o inversor quando ele estiver em funcionamento.


Passo 1 Preparar os cabos de saída CA.

Passo 2 Desmontar o conector CA.

Passo 3 Insira os cabos de saída CA no conector CA.


Passo 4 Monte o Conector CA.

Passo 5 Conecte o conector CA no inversor.

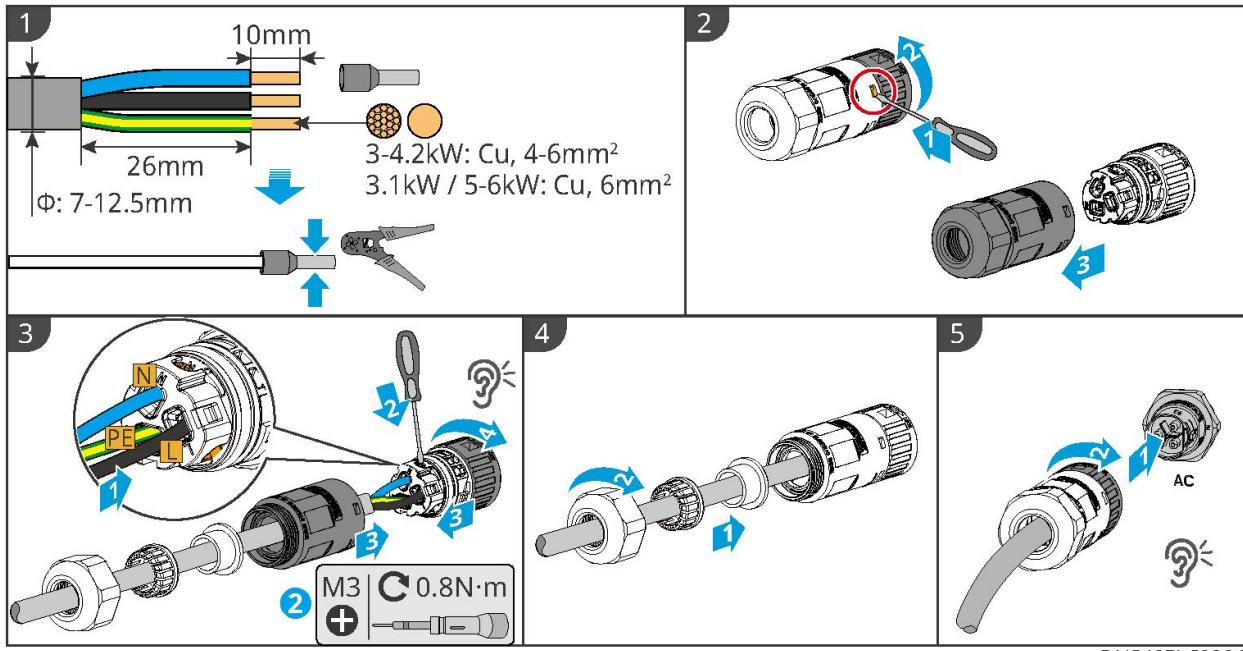


Desconectar o conector CA

Tipo I:

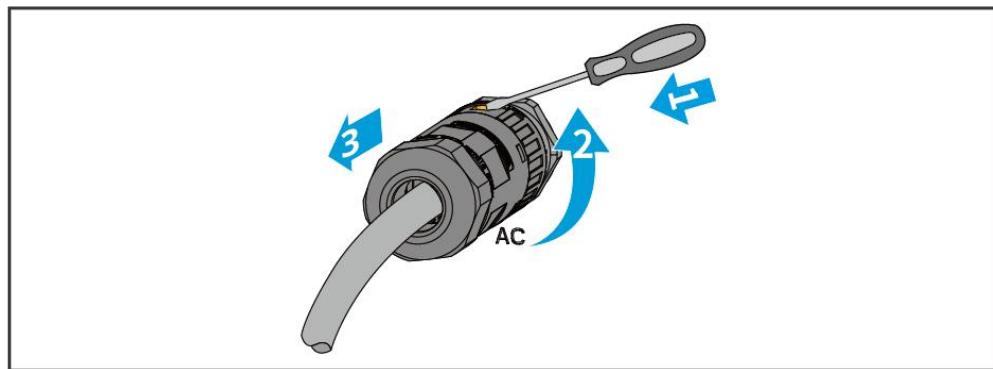


Tipo II:

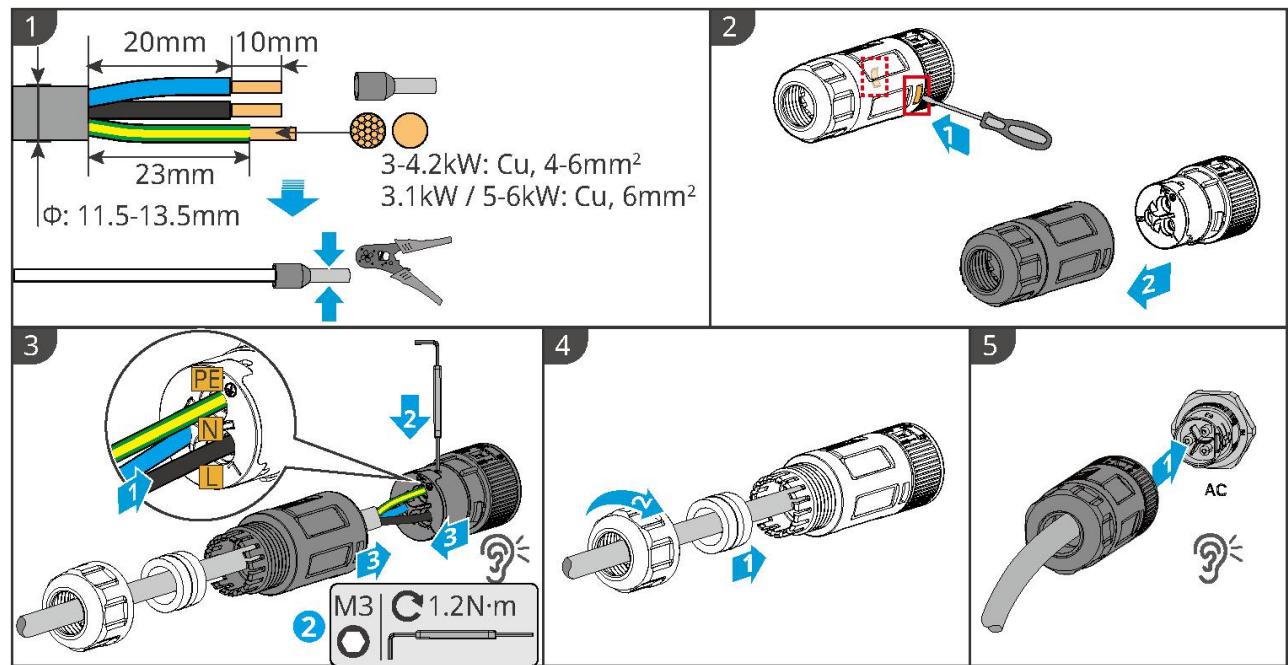

DNS40ELC0005

Desconectar o conector CA

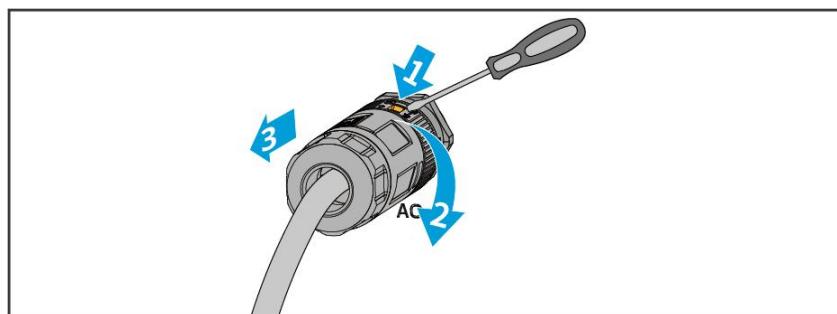

AVISO

- Certifique-se de que o cabo está conectado correta e seguramente. Remova os detritos após concluir a conexão.
- Vede a saída CA Terminal para garantir a classificação de proteção contra entrada.

6.4 Conectando o Cabo de Entrada CC (PV)



PERIGO

Confirme as seguintes informações antes de conectar o string fotovoltaico ao inversor. Caso contrário, o inversor pode ser danificado permanentemente ou até mesmo causar incêndio e provocar perdas pessoais e materiais.

1. Certifique-se de que a corrente máxima de curto-circuito e a tensão máxima de entrada por MPPT estejam dentro da faixa permitida.
2. Certifique-se de que o polo positivo da string fotovoltaica esteja conectado ao PV+ do inversor. E o polo negativo da string fotovoltaica esteja conectado ao PV- do inversor.



ALERTA

- Misturar dongles fotovoltaicos de marcas diferentes ou Modelos no mesmo MPPT ou conectar dongles fotovoltaicos com direções ou ângulos de inclinação diferentes no mesmo string fotovoltaico pode não necessariamente danificar o inversor, mas pode levar a uma diminuição no desempenho do sistema.
- Quando a Tensão Máxima de Entrada do inversor é de 600V, certifique-se de que a tensão de circuito aberto do string fotovoltaico conectado a cada MPPT não exceda 600V. Quando a tensão de entrada estiver entre 560V e 600V, o inversor entrará em estado de espera. Quando a tensão de entrada retornar à faixa de tensão de operação do MPPT, que é de 40V a 560V, o inversor retomará o estado normal de operação.
- Recomenda-se que a diferença de tensão entre diferentes circuitos MPPT não exceda 150V.
- Recomenda-se que a soma da Imp das strings fotovoltaicas conectadas a cada MPPT não exceda o Corrente máxima de entrada por MPPT do inversor.
- Quando há vários strings fotovoltaicos, recomenda-se maximizar as conexões dos MPPTs do inversor.
- As strings fotovoltaicas não podem ser aterradas. Certifique-se de que a resistência de isolamento mínima da string fotovoltaica em relação ao terra atenda aos requisitos mínimos de resistência de isolamento antes de conectar a string fotovoltaica ao inversor.
- O cabo de entrada CC é preparado pelo cliente.

AVISO

Vede as entradas fotovoltaicas Terminal com tampas à prova de água quando não estiverem em uso. Caso contrário, a classificação de proteção contra entrada será afetada.

Conectando o Cabo de Entrada CC



Passo 1 Preparar os Cabo de entrada DCs.

Passo 2 Crimpe os contatos crimpagem e monte os conectores DC.

Passo 3 Aperte o Conector PV.

Passo 4 Meça a tensão de entrada em corrente contínua.

Passo 5 Conecte os conectores DC aos terminais DC Terminal do inversor.

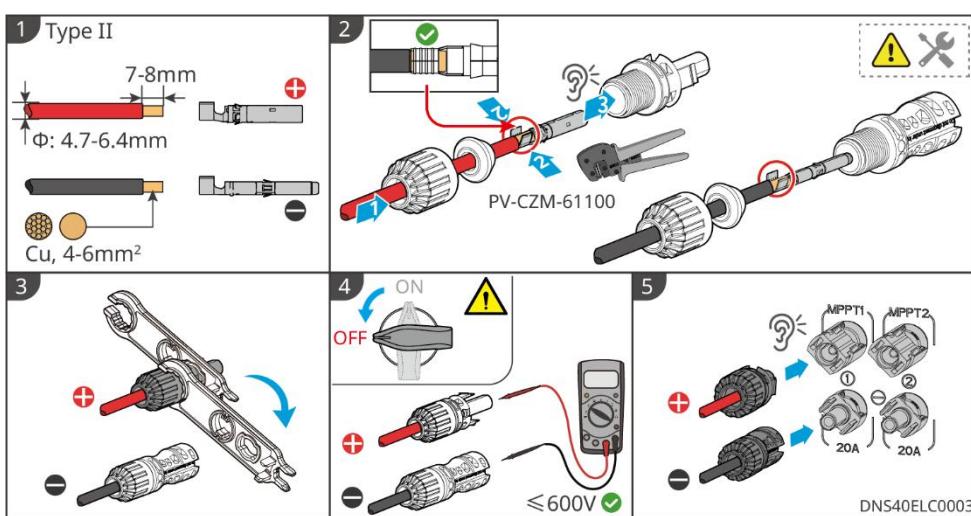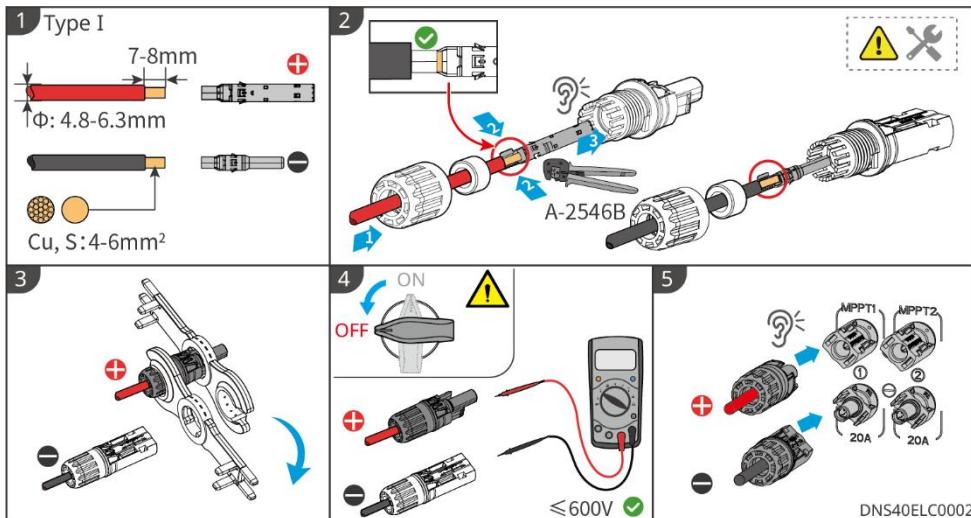

6.5 Comunicação

6.5.1 Introdução à Rede Comunicação

ExPorta Energia Limite de Rede

AVISO

- Conectar o inversor a um medidor inteligente ou TC (Transformador de Corrente) permite as funções de limitação de potência de saída e monitoramento de carga.
- Por favor, ative a função "Limitação de Energia Conectado à Rede" através do aplicativo SolarGo.

A central fotovoltaica gera energia para autoconsumo. Quando a carga não consegue consumir toda a energia gerada, o inversor pode monitorizar em tempo real os dados elétricos Modo grid-tied e ajustar a potência de saída através de um contador inteligente, evitando que o excedente seja

injetado na rede elétrica.

ALERTA

1. Quando o inversor único é instalado pela primeira vez, não é necessário prestar atenção à direção da corrente de amostragem do TC; quando o TC é substituído ou mantido posteriormente, por favor, utilize a função de detecção assistida por medidor/TC no aplicativo SolarGo para fazer o inversor readaptar-se à direção da corrente de amostragem do TC.
2. No cenário de múltiplos inversores, a posição de instalação do TC deve estar próxima ao ponto de conexão à rede. A direção correta de instalação refere-se a que “-->” no TC é a direção da corrente do inversor apontando para a rede. O inversor será acionado com um alarme se o TC for instalado de forma reversa. Não é possível realizar a função de limite de potência.
3. A abertura do TC deve ser maior que o Diâmetro externo do cabo de alimentação CA para garantir que o cabo de alimentação CA possa passar pelo TC.
4. O TC deve ser encaixado no Cabo L. Não o instale no Cabo N.
5. O TC (Transformador de Corrente) enviado com o inversor tem as seguintes especificações: faixa de amostragem de 90A, relação de transformação de 1000:1 e comprimento do cabo de 5m.
6. O inversor utiliza o mesmo Porta RS485 para se conectar ao conversor de protocolo e à máquina paralela. Se for necessário conectar-se ao conversor de protocolo, não é possível utilizar a função de paralelismo do inversor; no cenário de conexão paralela do inversor, não é possível conectar-se ao conversor de protocolo.
7. GM330:
 - Escolha nA/5A para a relação de transformação de corrente do TC. (nA: Para a corrente primária do TC, n varia de 200 a 5000. Defina o valor da corrente conforme as necessidades reais. 5A: A corrente de saída da corrente secundária do TC.)
 - A precisão recomendada do TC: 0,5, 0,5s, 0,2, 0,2s. Garantir que o erro de amostragem para a corrente do TC seja $\leq 1\%$.
 - Para garantir a precisão da detecção de corrente do TC, recomenda-se que o comprimento do cabo do TC não exceda 30 m e que a capacidade de corrente do cabo seja de 6A.
8. Por favor, certifique-se de que a fiação do medidor e a sequência de fases estejam corretas. Área de seção transversal Recomendadas: do cabo de alimentação do medidor inteligente: 1mm² (18AWG).
9. É necessário utilizar um Ezlink3000 para realizar o limite de potência exPorta de múltiplos inversores em paralelo. Se precisar utilizá-lo, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente ou o revendedor para compra.
10. Conecte um do módulo de comunicação ao inversor para estabelecer uma conexão entre o inversor e o smartphone ou páginas da web através de 4G, WiFi/LAN do módulo de comunicações para configurar parâmetros relevantes do inversor, verificar informações de funcionamento e informações de solução de problemas, e observar o status do sistema em tempo real via smartphone ou páginas da web.
 - Quando há apenas um inversor no sistema, podem ser utilizados os kits 4G Kit-CN-G20, 4G Kit-CN-G21, WiFi/LAN Kit-20 ou WiFi Kit-20 do módulo de comunicação.
 - Quando vários inversores são conectados em um sistema paralelo, o Ezlink3000 deve ser instalado no inversor principal.


AVISO

O medidor é utilizado principalmente para o controle de potência exPorta no ponto de conexão à

rede. A geração e o consumo de energia medidos só podem ser usados como referência e não podem servir como base para a medição da conta de luz. A medição da conta de luz deve ser baseada no medidor da empresa de rede elétrica.

Rede de Limite de ExPorta Energia Monofásica


Solução de medidor (GM1000/GMK110)

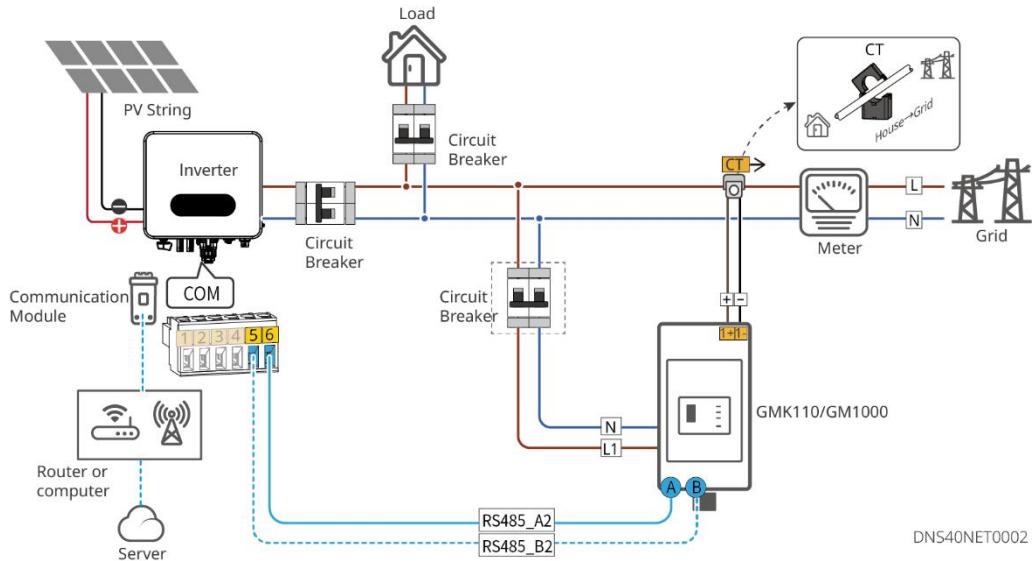

Solução de TC (CT90)

AVISO

Enviado com inversor na Austrália, opcional em outras regiões.

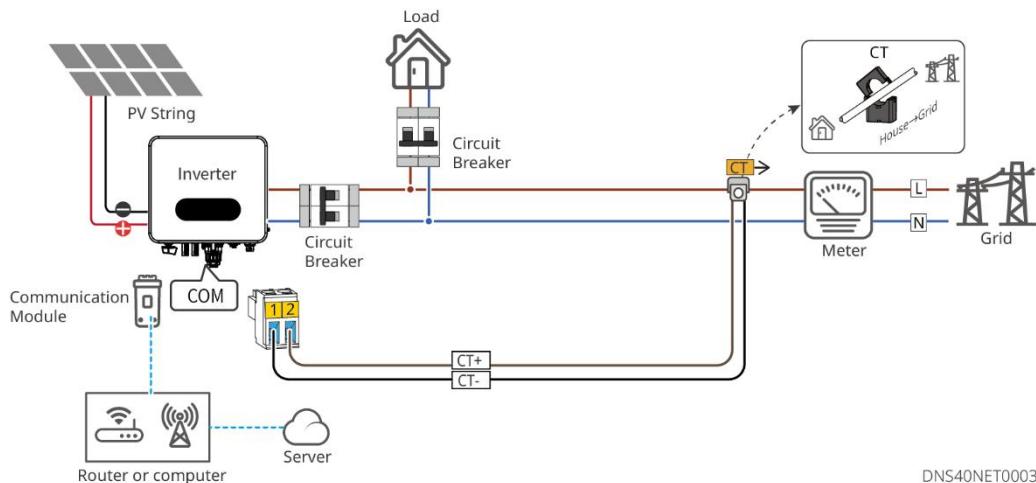


Multi-Inversor ExPorta Energia Limite de Rede (GM330 + Ezlink3000)


AVISO

Após concluir as conexões dos cabos, defina os parâmetros relacionados através do LCD ou do aplicativo SolarGo para ativar o controle de limite de potência exPorta ou o controle de limite de potência de saída.

Em funcionamento paralelo, apenas o inversor principal precisa ser conectado ao Ezlink3000; os inversores secundários não requerem um Módulo de comunicação. A versão do Ezlink3000 deve ser V1.6.8 ou superior.

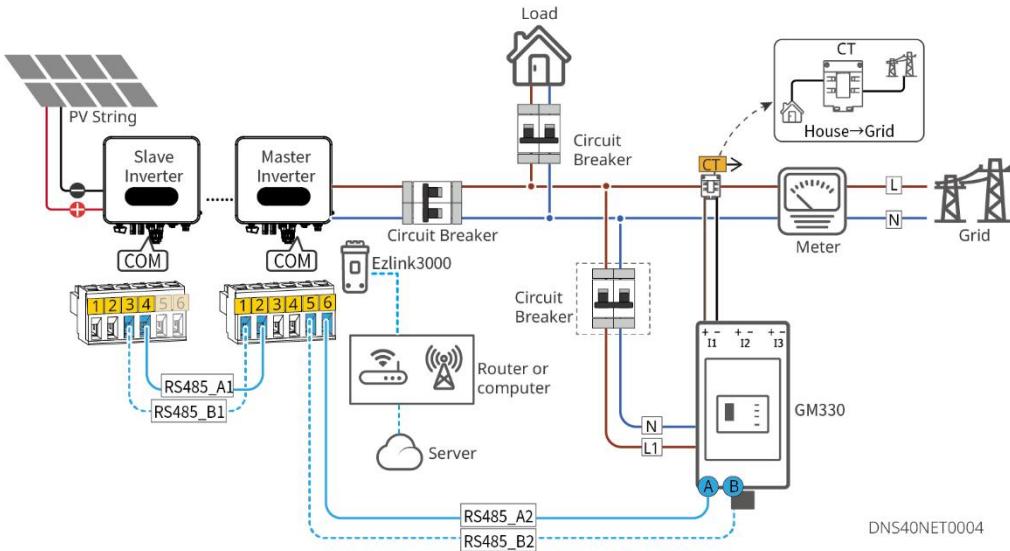

6.5.2 Conectando o Cabo Comunicação

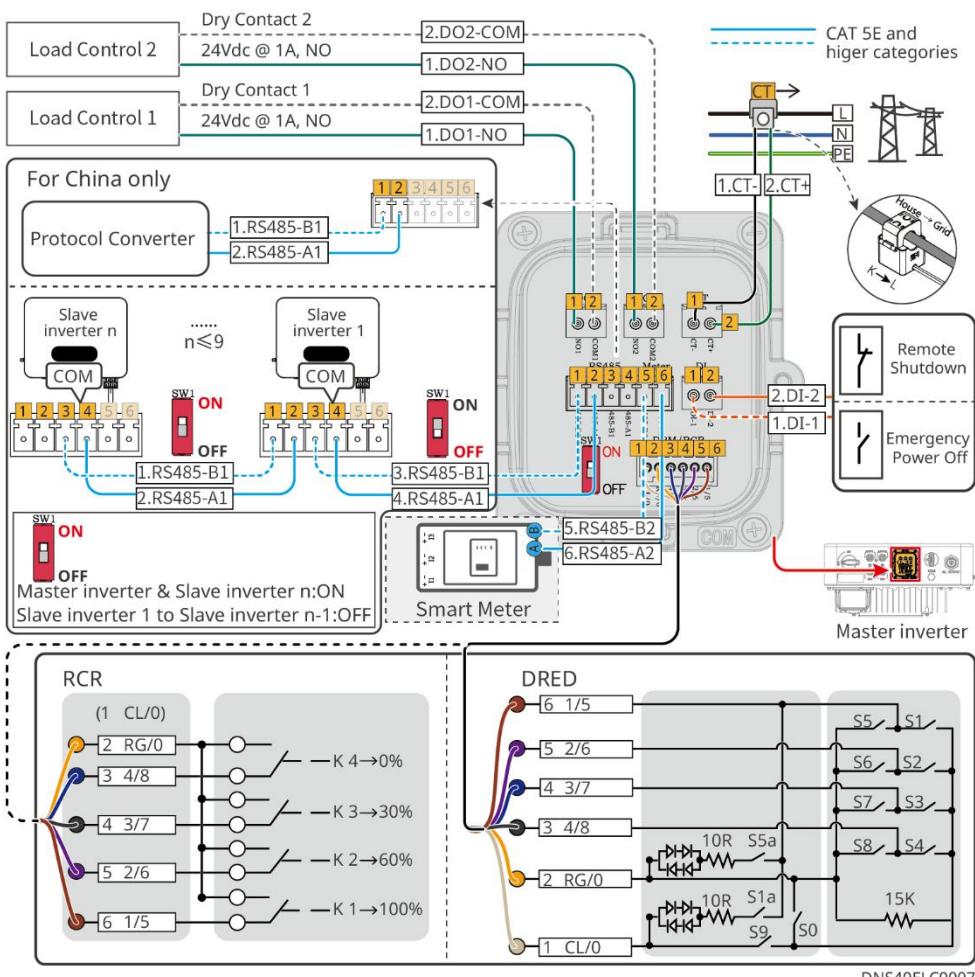


Serigrafia	Função	Descrição
------------	--------	-----------

DO1 DO2	Controle de carga (opcional)	<ul style="list-style-type: none"> Ele suporta conexão com sinais de contato seco para realizar funções como controle de carga. A capacidade do contato DO é de 24VDC@1A, e é um contato NA (Normalmente Aberto). Ele suporta a conexão de bombas de calor SG Ready e controla as bombas de calor através de sinais de contato seco.
CT	Ligação do TC Porta (TC)	É utilizado para o limite de potência de saída de um único inversor.
RS484	Porta de comunicação paralela ou porta de comunicação do conversor de protocolo (RS485-1)	<ul style="list-style-type: none"> Usado para conexão paralela de vários inversores ou comunicação com conversores de protocolo (somente China). O inversor utiliza a mesma porta RS485 para conexão ao conversor de protocolo e operação em paralelo. Se precisar se conectar ao conversor de protocolo, não será possível usar a função paralela do inversor; no cenário de conexão paralela do inversor, não será possível se conectar ao conversor de protocolo.
Meter	Conexão do medidor Porta (RS485-2)	O inversor é emparelhado com um medidor para alcançar a função de prevenir o limite de potência de saída. Se precisar de equipamento de supPorta, pode contactar o fabricante do inversor para compra.
DI	Desligamento remoto ou desativação de emergência (Índia)	Após o interruptor de emergência enviar um sinal de desligamento, o lado CA do inversor será desligado automaticamente e a conexão à rede será interrompida. É necessário um interruptor de desligamento de emergência externo.
DRM/RCR	Conexão DRED (Austrália) ou RCR (Europa) Porta	<ul style="list-style-type: none"> DRED (Dispositivo de Ativação de Resposta à Demanda): Fornece um sinal de controle Porta para atender aos requisitos de regulação da rede DRED na Austrália e Nova Zelândia. As funções DRM1-4 são reservadas, e os usuários precisam preparar seus próprios dispositivos DRM. RCR (Receptor de Controle de Ondulação): Fornece um sinal de controle RCR Porta para atender aos requisitos de regulamentação da rede em regiões como a Alemanha.
SW1	Interruptor DIP de resistência terminal	<ul style="list-style-type: none"> O inversor está equipado com um resistor Terminal RS485, e o interruptor DIP de resistência Terminal é ligado por solução de problemas. "ON": LIGADO, "1": DESLIGADO Método de operação: Abra a tampa externa do


		Porta de comunicação e use uma chave isolada para mudar o interruptor DIP de resistência Terminal para "1" (DESLIGADO).
--	--	---

AVISO

- Certifique-se de que o dispositivo de comunicação está conectado ao Terminal correto. Roteie o cabo de comunicação longe de qualquer fonte de interferência ou cabo de energia para evitar que o sinal seja influenciado.
- Conecte os cabos de comunicação de desligamento remoto/desligamento de emergência (Índia), TC e controle de carga utilizando Terminal de Comunicações de 2PIN.
- Conecte os cabos de comunicação RS485 (medidor), DRED/RCR utilizando conectores Terminal de Comunicação de 6 pinos.
- Se precisar utilizar a função DRED, RCR ou desligamento remoto, ative-a no aplicativo SolarGo após a instalação elétrica.
- Não ative a função no aplicativo SolarGo se o inversor não estiver conectado a dispositivos DRED, RCR ou desligamento remoto, caso contrário, o inversor não conseguirá se conectar à rede.
- Obtenha informações mais detalhadas sobre o dongle inteligente no site oficial.
- O cabo adaptador USB-RS485 é apenas para inversores brasileiros. Entre em contato com o serviço de atendimento pós-venda se precisar usá-lo.
- **requisito cabo de comunicação:** O cabo de comunicação RS485 deve ser um cabo de par trançado blindado para exterior, em conformidade com os padrões locais.

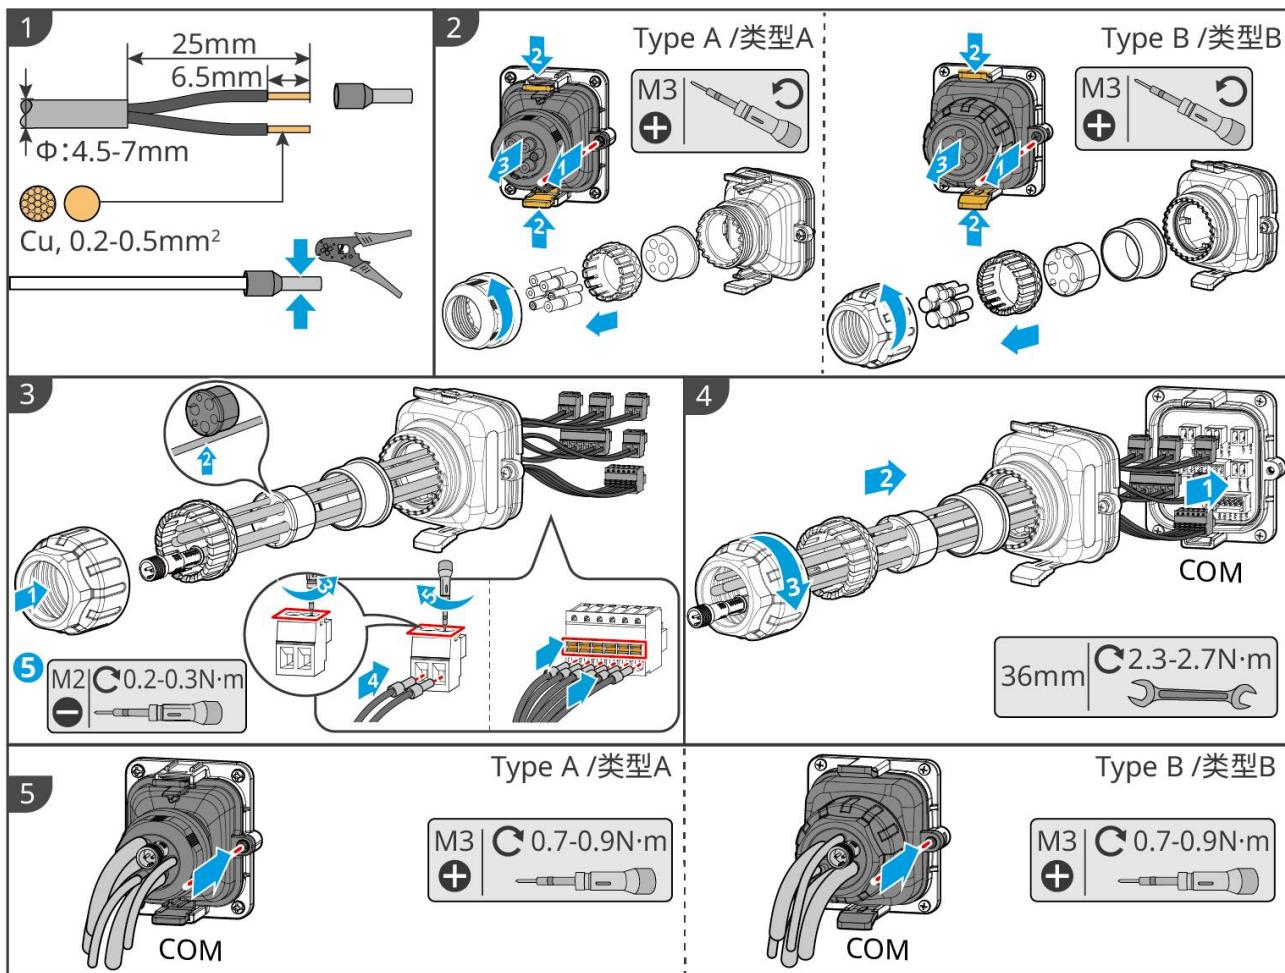

(For China only./仅中国)

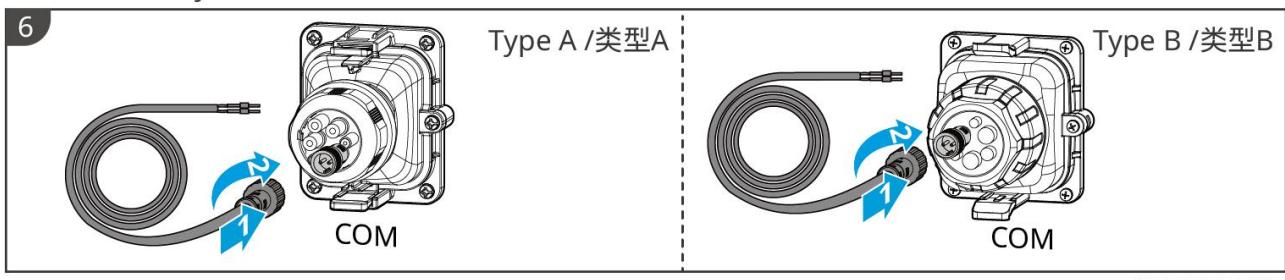

7 Equipamento Colocação em Funcionamento

7.1 Verificar Antes de Energia LIGADO


Nº	Item de Verificação
1	O produto está firmemente instalado em um local limpo, bem ventilado e de fácil operação.
2	Os cabos de PE, entrada CC, saída CA e comunicação estão conectados correta e firmemente.
3	As abraçadeiras estão intactas, instaladas corretamente e uniformemente.
4	Os Porta e Terminal não utilizados são selados.
5	A tensão e a frequência no ponto de conexão atendem aos requisitos de conexão à rede do inversor.

7.2 Energia Ligado

Passo 1 Ligue o disjuntor CA entre o inversor e a rede elétrica.


Passo 2 Ligue o Interruptor de CC entre o inversor e os adaptadores fotovoltaicos.

Passo 3 Ligue o Interruptor de CC do inversor.

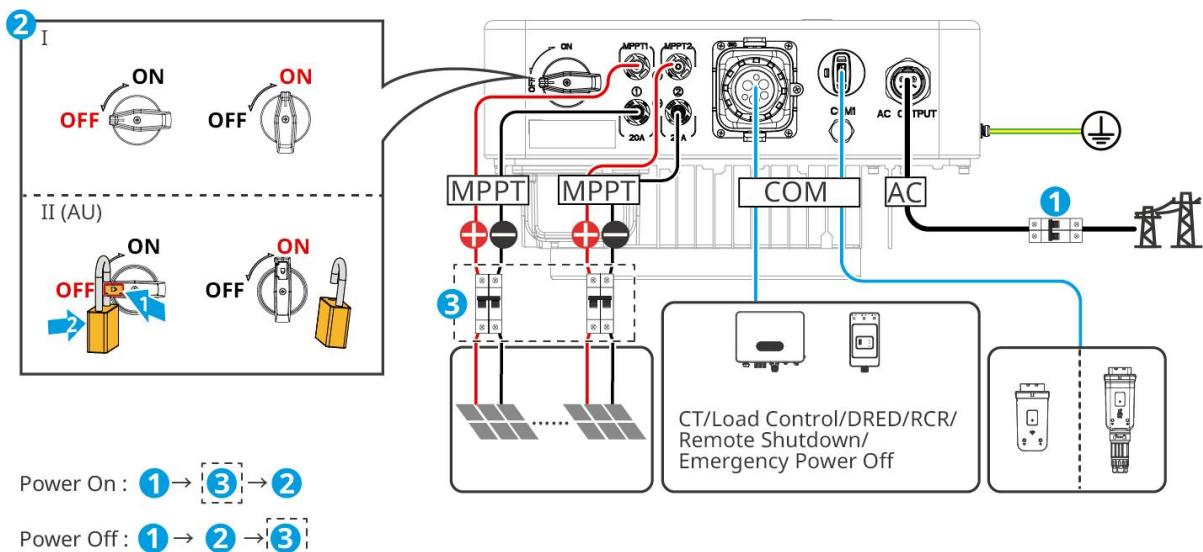

8 Sistema Colocação em funcionamento

8.1 Indicadores e Botões

Indicador	Estado	Descrição
 Energia		LIGADO = EQUIPAMENTO LIGADO
		OFF = EQUIPMENT DESLIGADO
 Operação		LIGADO = O INVERSOR ESTÁ FORNECENDO ENERGIA
		OFF = O INVERSOR NÃO ESTÁ ALIMENTANDO ENERGIA
		PISCAR LENTO ÚNICO = AUTO VERIFICAÇÃO ANTES DE CONECTAR À REDE
		PISCAR RÁPIDO ÚNICO = CONECTANDO À REDE
 Comunicações		LIGADO = CONEXÃO SEM FIO ESTABELECIDA/ATIVA
		PISCAGEM RÁPIDA ÚNICA = SISTEMA SEM FIO ESTÁ REINICIANDO
		BLINK 2 = SEM FIO NÃO CONECTADO AO ROTEADOR OU ESTAÇÃO BASE
		BLINK 4 = NÃO CONECTADO AO SERVIDOR
		PISCAR LENTO ÚNICO = RS485 ESTÁ CONECTADO
		OFF = O SEM FIO ESTÁ RESTAURANDO AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA
 Defeituoso		STEADY ON = OCORREU UMA FALHA
		DESLIGADO = SEM FALHA

8.2 Configuração dos Parâmetros Inversor via LCD



AVISO

- A versão do firmware Inversor mostrada neste documento é V1.00.00. Versão Comunicação: V1.00. As capturas de tela são apenas para referência. A interface real pode variar.
- O nome, intervalo e valor desolução de problemas dos parâmetros estão sujeitos a alterações ou ajustes. O mostrado real prevalece.
- Os parâmetros de potência devem ser configurados por profissionais. Isso é para evitar que a capacidade de geração seja afetada por parâmetros incorretos.


Descrição do Botão LCD

- Pare de pressionar o botão por um período em qualquer página, o LCD ficará escuro e retornará à página inicial.
- Pressione brevemente o botão para alternar o menu ou ajustar os valores dos parâmetros.
- Pressione longamente o botão para entrar no submenu. Após ajustar os valores dos parâmetros, pressione longamente para configurá-lo.

Exemplos:

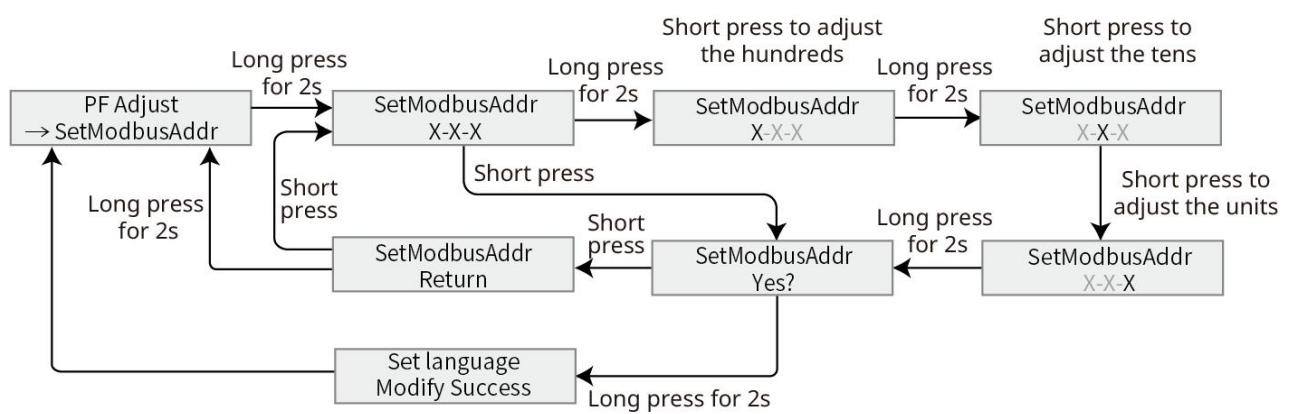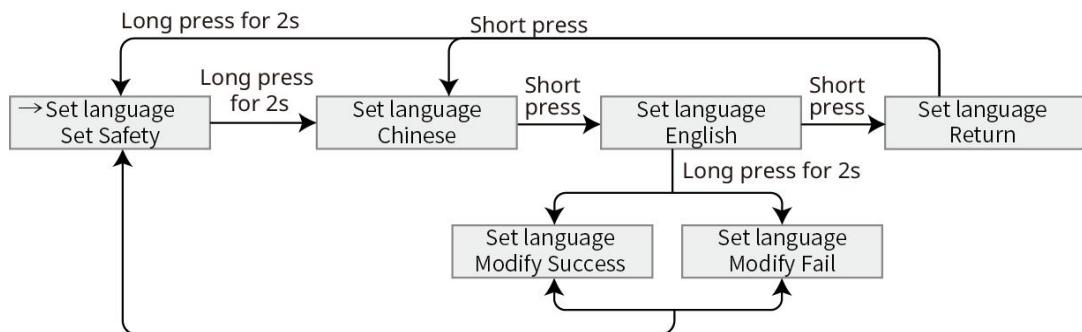

Esta parte descreve a estrutura do menu, permitindo que você visualize as informações do inversor e defina parâmetros com mais facilidade.

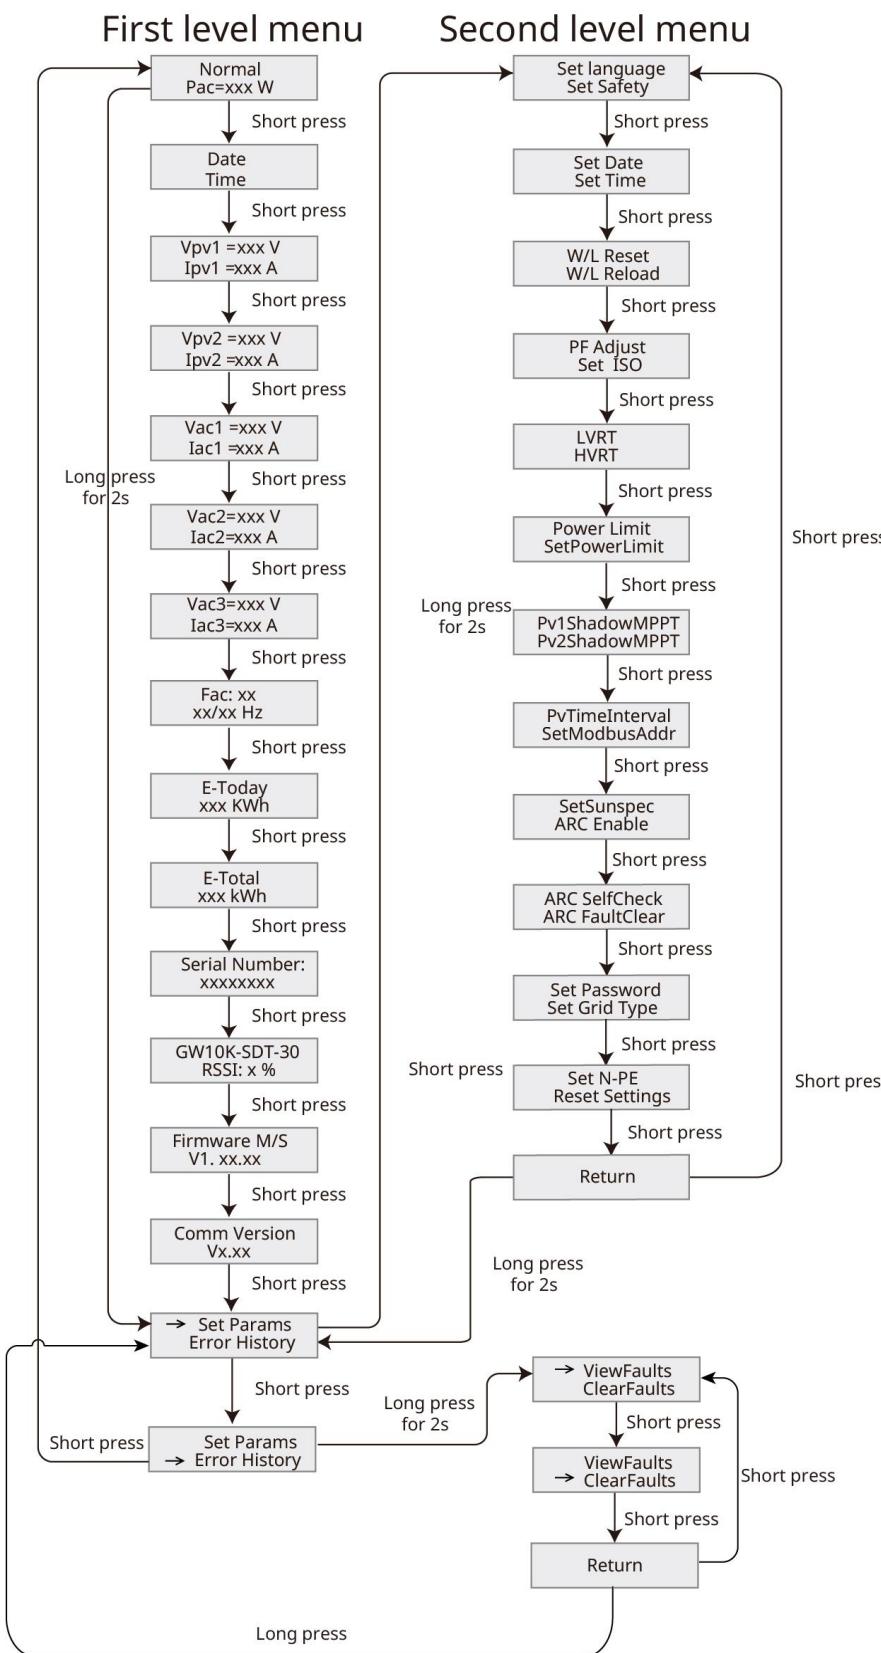

8.3 Configuração dos Parâmetros Inversor via Aplicativo SolarGo

O aplicativo SolarGo é um aplicativo móvel que se comunica com o inversor através de um adaptador Bluetooth, adaptador WiFi ou adaptador GPRS. As funções comumente utilizadas são as seguintes:

1. Verifique os dados operacionais, versão do software, alarmes, etc.
2. Definir parâmetros da rede, parâmetros de comunicação, etc.
3. Manutenção de equipamentos.

Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do Aplicativo SolarGo.

Obtenha o manual do utilizador no site oficial ou digitalizando o código QR abaixo.



Aplicativo SolarGo



Manual do Usuário do Aplicativo SolarGo

8.4 Monitoramento via Portal SEMS

O Portal SEMS é uma plataforma de monitoramento que pode se comunicar com dispositivos via WiFi, LAN ou 4G. As funções comumente utilizadas são as seguintes:

1. Gestão de informações da organização ou do usuário.
2. Adição e monitoramento de informações estação de energia.
3. Manutenção de equipamentos.



Aplicativo Portal SEMS

9 Manutenção

9.1 Energia Fora da Inversor

PERIGO

- Energia desligue o inversor antes de realizar operações e manutenção. Caso contrário, o inversor pode ser danificado ou choques elétricos podem ocorrer.
- Descarga atrasada. Aguarde até que os componentes sejam descarregados após desligar.

Passo 1 Emitir um comando para o inversor para interromper a conexão à rede.

Passo 2 Desligue o interruptor CA entre o inversor e a rede elétrica.

Passo 3 Desligue o Interruptor de CC do inversor.

Passo 4 (Opcional) Desligue o interruptor entre o inversor e os módulos fotovoltaicos.

9.2 Removendo o Inversor

ALERTA

- Certifique-se de que o inversor está desligado.
- Use equipamento de proteção individual (EPI) adequado antes de qualquer operação.

Passo 1 Desconecte todos os cabos, incluindo Cabo de entrada DCs, cabos CA, cabos de comunicação, o Dongle Comunicação e Cabo PEs.

Passo 2 Manipule ou içar o inversor para retirá-lo da parede ou do suporte.

Passo 3 Remova o suporte.

Passo 4 Armazene o inversor corretamente. Se o inversor precisar ser utilizado posteriormente, certifique-se de que as condições de armazenamento atendam aos requisitos.

9.3 Descarte do Inversor

Se o inversor não puder mais funcionar, descarte-o de acordo com os requisitos locais de eliminação de resíduos de equipamentos elétricos. O inversor não pode ser descartado junto com o lixo doméstico.

9.4 Solução de Problemas

Realize a solução de problemas de acordo com os seguintes métodos. Entre em contato com o serviço de atendimento pós-venda se esses métodos não funcionarem.

Colete as informações abaixo antes de entrar em contato com o serviço de atendimento pós-venda, para que os problemas possam ser resolvidos rapidamente.

1. informações como número de série, versão do software, data de instalação, tempo de solução de problemas, frequência de solução de problemas, etc.
2. ambiente Instalação, incluindo condições meteorológicas, se os conectores fotovoltaicos estão protegidos ou sombreados, etc. Recomenda-se fornecer algumas fotos e vídeos para auxiliar na análise do problema.
3. situação de Rede elétrica.

Nº	Falha	Causa	Soluções
1	Perda de Utilidade	1. Rede elétrica falha de energia. 2. O circuito CA ou o Disjuntor de CA está desligado.	1. O alarme é automaticamente limpo após o fornecimento de energia da rede ser restaurado. 2. Verifique se o cabo CA está conectado e o Disjuntor de CA está ligado.
2	Sobretensão na Rede	A tensão da rede excede o intervalo permitido, ou a duração da alta tensão excede o requisito do HVRT.	1. Se o problema ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar anormal temporariamente. O inversor irá recuperar automaticamente após detectar que a rede elétrica está normal. 2. Se o problema ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede está dentro da faixa permitida. <ul style="list-style-type: none"> ● Entre em contato com a companhia elétrica local se a tensão da rede exceder o intervalo permitido. ● Modifique o limite de proteção contra sobretensão, HVRT ou desative a função de proteção contra sobretensão após obter o consentimento da empresa local de energia, se a frequência da rede estiver dentro da faixa permitida. 3. Verifique se o Disjuntor de CA e os cabos de saída estão conectados de forma segura e correta se o problema persistir.
3	Sobretensão Rápida da Rede	A tensão da rede está anormal ou ultrapassou o limite máximo.	1. Se o problema ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anormal. O inversor irá recuperar automaticamente após detectar que a rede elétrica está normal. 2. Verifique se a tensão da rede está operando em um nível relativamente alto por um longo período. Se o problema ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede está dentro da faixa permitida. <ul style="list-style-type: none"> ● Entre em contato com a companhia de energia local se a tensão da rede exceder

			<p>o intervalo permitido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modifique o limite de proteção rápida contra sobretensão da rede após obter o consentimento da empresa local de energia, se a tensão da rede estiver dentro da faixa permitida. <p>3. Verifique se o Disjuntor de CA e os cabos de saída estão conectados de forma segura e correta se o problema persistir.</p>
4	Subtensão da Rede	A tensão da rede está abaixo da faixa permitida, ou a duração da baixa tensão excede o requisito de LVRT.	<p>1. Se o problema ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anormal. O inversor irá recuperar automaticamente após detectar que a rede elétrica está normal.</p> <p>2. Se o problema ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede está dentro da faixa permitida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entre em contato com a companhia elétrica local se a tensão da rede exceder o intervalo permitido. • Modificar o limiar de proteção contra subtensão, LVRT ou desativar a função de proteção contra subtensão após obter o consentimento da empresa local de energia, desde que a frequência da rede esteja dentro da faixa permitida. <p>3. Verifique se o Disjuntor de CA e os cabos de saída estão conectados de forma segura e correta se o problema persistir.</p>
5	Sobretensão de 10 minutos na rede	A média móvel da tensão da rede em 10 minutos excede o intervalo dos requisitos de segurança.	<p>1. Se o problema ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar anormal temporariamente. O inversor irá recuperar automaticamente após detectar que a rede elétrica está normal.</p> <p>2. Verifique se a tensão da rede está operando em um nível relativamente alto por um longo período. Se o problema ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede está</p>

			<p>dentro da faixa permitida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Entre em contato com a companhia de energia local se a tensão da rede exceder o intervalo permitido. ● Se a tensão da rede estiver dentro da faixa permitida, por favor, modifique o valor de proteção contra sobretensão Grid 10min com o consentimento do operador de energia local.
6	Sobrefreqüência da Rede	Rede elétrica exceção. A frequência real da rede excede o requisito do padrão da rede local.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se o problema ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anormal. O inversor irá recuperar automaticamente após detectar que a rede elétrica está normal. 2. Se o problema ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro da faixa permitida. <ul style="list-style-type: none"> ● Se a tensão da rede exceder o intervalo permitido, entre em contato com o operador de energia local. ● Se a tensão da rede estiver dentro da faixa permitida, por favor, modifique o valor de proteção contra sobretensão da rede com o consentimento do operador de energia local.
7	Subfreqüência da Rede	Rede elétrica exceção. A frequência real da rede é inferior ao exigido pelo padrão da rede local.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se o problema ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anormal. O inversor irá recuperar automaticamente após detectar que a rede elétrica está normal. 2. Se o problema ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro da faixa permitida. <ul style="list-style-type: none"> ● Se a tensão da rede exceder o intervalo permitido, entre em contato com o operador de energia local. ● Se a tensão da rede estiver dentro da faixa permitida, modifique o valor de

			proteção de subtensão da rede com o consentimento do operador de energia local.
8	Anti-ilhamento	A rede elétrica está desligada. A rede elétrica está desligada de acordo com os regulamentos de segurança, mas a tensão da rede é mantida devido às cargas.	O inversor retomará a reconexão à rede após a rede voltar ao normal.
9	LVRT (Low Voltage Ride Through) Subtensão	Rede elétrica exceção. A duração da exceção da rede elétrica excede o tempo definido de LVRT.	<ol style="list-style-type: none"> Se o problema ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar anormal temporariamente. O inversor irá recuperar automaticamente após detectar que a rede elétrica está normal. Se o problema ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede está dentro da faixa permitida. Caso não esteja, entre em contato com a companhia elétrica local. Se estiver, contate o revendedor ou o serviço de atendimento ao cliente.
10	Sobretensão HVRT		
11	GFCI anormal 30mA		<ol style="list-style-type: none"> Se o problema ocorrer ocasionalmente, pode ser causado por uma exceção no cabo. O inversor irá recuperar automaticamente após a resolução do problema.
12	GFCI anormal de 60mA	A impedância de isolamento de entrada torna-se baixa quando o inversor está em funcionamento.	<ol style="list-style-type: none"> Verifique se a impedância entre o string fotovoltaico e o PE está muito baixa se o problema ocorrer com frequência ou persistir.
13	GFCI anormal 150mA		
14	GFCI anormal		
15	Nível 1 DCI Proteção		<ol style="list-style-type: none"> Se o problema for causado por um solução de problemas externo, como uma exceção na rede elétrica ou uma exceção de frequência, o inversor irá recuperar automaticamente após a resolução do problema.
16	Nível 2 DCI Proteção	O componente DC da corrente de saída excede o intervalo de segurança ou o intervalo desolução de problemas.	<ol style="list-style-type: none"> Se o problema ocorrer com frequência e a central fotovoltaica não puder funcionar

			adequadamente, entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento pós-venda.
17	Baixa Resistência de Isolamento	<ol style="list-style-type: none"> 1. A string fotovoltaica está em curto-circuito com o PE. 2. O ambiente de instalação dos strings fotovoltaicos é relativamente úmido por um longo período e o isolamento do Cabo PE é deficiente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique a impedância da string fotovoltaica em relação ao terra. Se houver um fenômeno de curto-circuito, verifique o ponto de curto-circuito e corrija-o. 2. Verifique se o Cabo PE está conectado corretamente. 3. Se for confirmado que a impedância é realmente menor que o valor desolução de problemas em dias nublados e chuvosos, por favor redefina o "valor de proteção de impedância de isolamento".
18	Terra Anormal	<ol style="list-style-type: none"> 1. O Cabo PE do inversor não está bem conectado. 2. O cabo L e o cabo N estão conectados inversamente quando a saída do string fotovoltaico está aterrada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se o Cabo PE do inversor está conectado corretamente. 2. Verifique se o cabo L e o cabo N estão conectados inversamente se a saída do string fotovoltaico estiver aterrada.
19	Curto-Circuito L-PE	A conexão do fio vivo da saída do inversor Terminal está anormal.	Verifique a fiação do lado da rede. Se a fiação estiver incorreta, corrija-a.
20	Anti-reverso Energia Falha	Flutuação anormal da carga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se a exceção for causada por um soluções externo, o inversor recuperará automaticamente após a resolução do problema. 2. Se o problema ocorrer com frequência e a central fotovoltaica não puder funcionar adequadamente, entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento pós-venda.
21	Perda de Comunicação Interna	<ol style="list-style-type: none"> 1. O chip não foi energizado. 2. Erro de versão do programa do chip 	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e reconecte-os após 5 minutos. Se o problema persistir, entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento pós-venda.

22	Verificação de HCT CA Anormal	A amostragem do HCT CA está anormal.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, e conecte-os novamente após 5 minutos. Entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento ao cliente se o problema persistir.
23	GFCI Verificação HCT Anormal	A amostragem do GFCI HCT está anormal.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, depois conecte-os 5 minutos depois. Entre em contato com o revendedor ou o serviço pós-venda se o problema persistir.
24	Verificação de Relé Anormal	<ol style="list-style-type: none"> 1. O relé está anormal ou em curto-circuito. 2. O circuito de controle está anormal. 3. A conexão do cabo CA está anormal, como uma conexão virtual ou curto-circuito. 	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, depois reconecte-os após 5 minutos. Entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento pós-venda se o problema persistir.
25	Ventilador Interno Anormal	<ol style="list-style-type: none"> 1. A alimentação de energia do ventilador está anormal. 2. Exceção mecânica. 3. O ventilador está envelhecido e danificado. 	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e conecte-os novamente após 5 minutos. Se o problema persistir, entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento pós-venda.
26	Falha de Flash	O armazenamento Flash interno está anormal.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, depois conecte-os novamente após 5 minutos. Caso o problema persista, entre em contato com o revendedor ou o serviço de pós-venda.
27	Falha de Arco em CC	<ol style="list-style-type: none"> 1. O Terminal DC não está firmemente conectado. 2. O Cabo de entrada DC está quebrado. 	Leia o Guia Rápido de Instalação e verifique se os cabos estão conectados corretamente.
28	Falha de autoteste do AFCI	A detecção AFCI está anormal.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, e reconecte-os após 5 minutos. Caso o problema persista, entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento pós-venda.

29	Dongle do INV Sobreaquecimento	<ol style="list-style-type: none"> O inversor está instalado em um local com ventilação inadequada. A temperatura ambiente excede 60°C. Ocorre um solução de problemas no ventilador interno do inversor. 	<ol style="list-style-type: none"> Verifique a ventilação e a temperatura ambiente no ponto de instalação. Se a ventilação for deficiente ou a temperatura ambiente for demasiado elevada, melhore a ventilação e a dissipação de calor. Entre em contato com o revendedor ou serviço de pós-venda se tanto a ventilação quanto a temperatura ambiente estiverem adequadas.
30	1.5Referência V anormal	O circuito de referência está anormal.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, depois conecte-os novamente após 5 minutos. Entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento ao cliente se o problema persistir.
31	0.3Referência V anormal		
32	Sobretensão no Barramento	<ol style="list-style-type: none"> A tensão fotovoltaica está muito alta. A amostragem da tensão do barramento do inversor está anormal. 	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, depois conecte-os novamente após 5 minutos. Caso o problema persista, entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento pós-venda.
33	Barramento Sobretensão (CPU Escrava 1)	<ol style="list-style-type: none"> O isolamento do Transformador do inversor é fraco, então dois inversores influenciam um ao outro quando conectados à rede. Um dos inversores rePorta sobretensão DC. 	
34	Entrada PV com Sobretensão	A configuração do conjunto fotovoltaico não está correta. Muitos painéis fotovoltaicos estão conectados em série na string fotovoltaica.	Verifique a conexão em série do arranjo fotovoltaico. Certifique-se de que a tensão de circuito aberto do string fotovoltaico não seja superior à tensão máxima de operação do inversor.
35	PV Contínuo de Sobrecorrente de Hardware	<ol style="list-style-type: none"> A configuração fotovoltaica não está adequada. O hardware está danificado. 	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, e depois conecte-os novamente após 5 minutos. Caso o problema persista, entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento pós-venda.

36	Software de Sobrecorrente Contínua em PV	1. A configuração fotovoltaica não está adequada. 2. O hardware está danificado.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, depois conecte-os 5 minutos depois. Entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento pós-venda se o problema persistir.
37	Moduł fotowoltaiczny Invertido (String1~String 16)	O string fotovoltaico está conectado inversamente.	Verifique se as strings fotovoltaicas estão conectadas inversamente.
38	Tensão PV Baixa	A luz solar está fraca ou mudando anormalmente.	1. Se o problema ocorrer ocasionalmente, a razão pode ser a luz solar anormal. O inversor irá recuperar automaticamente sem intervenção manual. 2. Se o problema ocorrer com frequência, entre em contato com o revendedor ou o serviço de pós-venda.
39	Tensão do barramento baixa	A luz solar está fraca ou mudando anormalmente.	1. Se o problema ocorrer ocasionalmente, a razão pode ser luz solar anormal. O inversor irá recuperar automaticamente sem intervenção manual. 2. Se o problema ocorrer com frequência, entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento pós-venda.
40	Falha no Soft Start do Barramento	Círcuito de acionamento boost está anormal.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, depois conecte-os novamente após 5 minutos. Entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento pós-venda se o problema persistir.
41	Falha de Bloqueio de Fase da Rede	A frequência da rede é instável.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, depois conecte-os novamente após 5 minutos. Entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento ao cliente se o problema persistir.
42	Inversor Sobrecorrente Contínua	Mudanças repentinas e rápidas na rede ou na carga causam a sobrecorrente de controle.	Se o problema ocorrer ocasionalmente, ignore-o. Se o problema ocorrer com frequência, entre em contato com o revendedor ou o serviço de

43	Software de Sobrecorrente		atendimento pós-venda.
44	Fase R Sobrecorrente de Hardware		
45	Hardware Fotovoltaico de Sobrecorrente	A luz solar está fraca ou mudando anormalmente.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, depois conecte-os novamente após 5 minutos. Entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento pós-venda se o problema persistir.
46	Software PV de Sobrecorrente		
47	Falha HCT PV	Sensor de corrente de reforço anormal	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, e conecte-os novamente após 5 minutos. Caso o problema persista, entre em contato com o revendedor ou o serviço de atendimento pós-venda.
48	Cavidade Superaquecida	<ol style="list-style-type: none"> O inversor está instalado em um local com ventilação inadequada. A temperatura ambiente excede 60°C. Ocorre um solução de problemas no ventilador interno do inversor. 	<ol style="list-style-type: none"> Verifique a ventilação e a temperatura ambiente no ponto de instalação. Se a ventilação for deficiente ou a temperatura ambiente estiver demasiado alta, melhore a ventilação e a dissipação de calor. Entre em contato com o revendedor ou serviço de atendimento ao cliente se tanto a ventilação quanto a temperatura ambiente estiverem adequadas.
49	Configuração Incorreta do Modo de Acesso PV	<p>O modo de acesso real dos painéis fotovoltaicos não corresponde ao modo de acesso fotovoltaico definido no dispositivo.</p>	<p>Verifique se o modo de acesso fotovoltaico está configurado corretamente. Se estiver incorreto, redefina o modo de acesso fotovoltaico da maneira correta.</p> <ol style="list-style-type: none"> Confirmar se cada string fotovoltaico realmente conectado está devidamente conectado. Se as strings fotovoltaicas estiverem corretamente conectadas, verifique através do App ou do ecrã se o "modo de acesso PV" atualmente definido corresponde ao modo de acesso real.

		<p>3. Se o "modo de acesso PV" atualmente definido não corresponder ao modo de acesso real, você precisa definir o "modo de acesso PV" para um modo consistente com a situação real através do App ou da tela. Após a conclusão da configuração, desligue o interruptor do lado de saída CA e o interruptor do lado de entrada CC, e depois feche novamente o interruptor do lado de saída CA e o interruptor do lado de entrada CC após 5 minutos.</p> <p>4. Após a conclusão da configuração, se o "modo de acesso PV" atual estiver consistente com o modo de acesso real, mas este solução de problemas ainda for rePortaado, por favor entre em contato com o distribuidor ou com o centro de atendimento ao cliente da nossa empresa.</p>
--	--	---

9.5 Manutenção de Rotina



PERIGO

Energia desligue o inversor antes de realizar operações e manutenção. Caso contrário, o inversor pode ser danificado ou choques elétricos podem ocorrer.

Item de Manutenção	Método de Manutenção	Período de Manutenção
Sistema Limpo	Verifique o dissipador de calor, a entrada de ar e a saída de ar quanto a objetos estranhos ou poeira.	Uma vez a cada 6-12 meses
Interruptor DC	Ligue e desligue o Interruptor de CC dez vezes consecutivas para garantir que ele está funcionando corretamente.	Uma vez por ano
Ligação Elétrica	Verifique se os cabos estão firmemente conectados. Verifique se os cabos estão danificados ou se há algum núcleo de cobre exposto.	Uma vez a cada 6-12 meses
Vedaçāo	Verifique se todas as Terminais e Portas estão devidamente vedadas. Revele o orifício do cabo se não estiver vedado ou for muito grande.	Uma vez por ano

9.6 Inversor Atualização da Versão do Software

Para conectar a unidade flash USB para atualização local do software.

Antes de atualizar o dispositivo utilizando um pen drive USB, entre em contato com o centro de atendimento pós-venda para obter o pacote de atualização de software e o método de atualização.

10 Parâmetros Técnicos

Dados Técnicos	GW3K-DNS-G40	GW3.6K-DNS-G40	GW4.2K-DNS-G40
Entrada			
Máx. Potência de Entrada Energia (W) ^{*2}	6,000	7,200	8,400
Tensão Máxima de Entrada (V) ^{*3}	600	600	600
Faixa de tensão de operação MPPT (V)	40~560	40~560	40~560
Faixa de tensão MPPT à potência nominal (V)	100~500	120~500	140~500
Tensão de partida (V)	50	50	50
Tensão nominal de entrada (V)	360	360	360
Corrente máxima de entrada por MPPT (A)	20	20	20
Corrente máxima de curto-circuito por MPPT (A)	26	26	26
Corrente Máxima de Retroalimentação para a Matriz (A)	0	0	0
Número de rastreadores MPP rastreadores	2	2	2
Número de fios por MPPT	1	1	1
Saída			
Saída Nominal Energia (W)	3,000	3,600	4,200
Potência Aparente Nominal de Saída (VA)	3,000	3,600	4,200
Máx. Potência Ativa CA Energia (W)	3,000	3,600	4,200
Máx. Potência Aparente CA (VA)	3,000	3,600	4,200

Tensão Nominal de Saída (V)	220/230/240, L/N/PE		
Faixa de Tensão de Saída (V)	196~311 (De acordo com a norma local)		
Frequência nominal da rede CA (Hz)	50/60	50/60	50/60
Faixa de Frequência da Rede CA (Hz)	45~55 / 55~65	45~55 / 55~65	45~55 / 55~65
Corrente de saída máxima (A)	13.7	16.4	19.1
Corrente Máxima de Falta na Saída (pico e duração) (A/μs)	42/4	42/4	55/4
Corrente de Inrush (pico e duração) (A/ms)	28.1/12	28.1/12	28.1/12
Corrente de saída nominal (A)	13.7@220V 13.1@230V 12.5@240V	16.4@220V 15.7@230V 15.0@240V *1	19.1@220V 18.3@230V 17.5@240V
Fator de potência	~1 (Ajustável de 0.8 adiantado para 0.8 atrasado)		
Distorção harmônica total máxima	<3%		
Eficiência			
Eficiência máxima	98.1%	98.1%	98.1%
Europeu Eficiência	97.2%	97.2%	97.3%
Proteção			
Monitoramento de Corrente Moduł fotowoltaiczny	Integrado		
Detecção de resistência a isolamento fotovoltaico	Integrado		
Unidade Monitoramento de corrente do arranjo fotovoltaico	Integrado		
Proteção contra polaridade reversa	Integrado		

fotovoltaica	
Proteção anti-ilhamento	Integrado
Moduł fotowoltaiczny Monitoramento de Corrente	Integrado
Detecção de resistência a isolamento fotovoltaico	Integrado
Unidade Monitoramento de corrente do arranjo fotovoltaico	Integrado
Proteção contra polaridade reversa fotovoltaica	Integrado
Proteção anti-ilhamento	Integrado
Proteção contra sobrecorrente CA	Integrado
Proteção contra curto-círcuito CA	Integrado
Sobretensão CA Proteção	Integrado
Interruptor DC	Integrado (PV II Opcional)
Disjuntor de Surtor DC	Tipo II
Pára-raios de Surtos CA	Tipo II
AFCI	Opcional
Desligamento de Emergência Energia	Opcional
Desligamento Rápido	Opcional
Desligamento remoto	Opcional
Energia Fornecimento à Noite	Opcional
Dados gerais	

Faixa de temperatura operacional (°C)	-25 ~ 60
Umidade relativa	0~100%
Altitude máxima de operação (m)	< 4000
Método de resfriamento	Convecção Natural
Interface do usuário	LED, LCD, WLAN + APP
Comunicação	RS485, WIFI, LAN, Bluetooth, 4G
Protocolo Comunicação	Modbus, Sunspec
Peso (kg)	9.2
Dimensão (L × A × P mm)	358*323*165
Topologia	Sem transformador
Autoconsumo à noite (W)	<1
Classificação de proteção de entrada	IP66
Classe Anti-corrosão	C4
Conecotor CC	MC4 (4-6mm ²)
Conecotor CA	Conecotor plug and play (Máx. 6 mm ²)
Categoria ambiental	4K4H
Grau de poluição	III
Categoria de sobretensão	DC II / AC III
Classe de proteção	I
A Classe Decisiva de Tensão (CDT)	PV: C AC: C Com: A

País de Fabricação (Apenas para Austrália)	China	
---	-------	--

Dados Técnicos	GW5K-DNS-G40	GW6K-DNS-G40
Entrada		
Máx. Potência de Entrada Energia (W) *2	10,000	12000
Tensão Máxima de Entrada (V) *3	600	600
Faixa de tensão de operação MPPT (V)	40~560	40-560
Faixa de tensão MPPT à potência nominal (V)	165~500	195-500
Tensão de partida (V)	50	50
Tensão nominal de entrada (V)	360	360
Corrente máxima de entrada por MPPT (A)	20	20
Corrente máxima de curto-circuito por MPPT (A)	26	26
Corrente de Retroalimentação Máxima para a Matriz (A)	0	0
Número de rastreadores MPP rastreadores	2	2
Número de fios por MPPT	1	1
Saída		
Saída Nominal Energia (W)	5,000	6,000
Potência Aparente Nominal de Saída (VA)	5,000	6,000
Potência Ativa CA Máxima (W)	5,000	6,000
Máx. Potência Aparente CA (VA)	5,000	6,000
Potência nominal Energia a 40°C(W)(Apenas para o Brasil)	5,000	6,000

Máximo Energia a 40°C (Incluindo Sobrecarga CA)(W)(Apenas para o Brasil)	5,000	6,000
Tensão Nominal de Saída (V)	220/230/240, L/N/PE	
Faixa de Tensão de Saída (V)	196~311 (De acordo com o padrão local)	
Frequência nominal da rede CA (Hz)	50/60	
Faixa de Frequência da Rede CA (Hz)	45~55 / 55~65	
Corrente de saída máxima (A)	22.8	27.3
Corrente Máxima de Falta na Saída (pico e duração) (A/μs)	55/4	66/4
Corrente de Inrush (pico e duração) (A/ms)	28.1/12	28.1/12
Corrente de saída nominal (A)	22.8@220V 21.8@230 20.9@240	27.3@220V 26.1@230V 25.0@240V
Fator Energia	~1 (Ajustável de 0,8 adiantado para 0,8 atrasado)	
Distorção harmônica total máxima	<3%	
Eficiência		
Eficiência máxima	98.1%	98.1%
Europeia Eficiência	97.4%	97.4%
Proteção		
Moduł fotowoltaiczny Monitoramento de Corrente	Integrado	
Detecção de resistência a isolamento fotovoltaico	Integrado	
Unidade Monitoramento de corrente do arranjo fotovoltaico	Integrado	
Proteção contra polaridade reversa fotovoltaica	Integrado	
Proteção anti-ilhamento	Integrado	

Proteção contra sobrecorrente CA	Integrado
Proteção contra curto-círcuito CA	Integrado
Proteção contra sobretensão CA	Integrado
Interruptor DC	Integrado (PV II Opcional)
Disjuntor de Surtos DC	Tipo II
Dispositivo de Proteção contra Surtos em CA	Tipo II
AFCI	Opcional
Emergência Energia Desligar	Opcional
Desligamento Rápido	Opcional
Desligamento remoto	Opcional
Energia Fornecimento à Noite	Opcional
Dados gerais	
Faixa de temperatura operacional (°C)	-25 a 60
Umidade relativa	0~100%
Altitude máxima de operação (m)	< 4000
Método de resfriamento	Convecção Natural
Interface do usuário	LED, LCD, WLAN + APP
Comunicação	RS485, WIFI, LAN, Bluetooth, 4G
Protocolo Comunicação	Modbus, Sunspec
Peso (kg)	9.2

dimensões (L×A×P mm)	358*323*165
Topologia	Inversor sem transformador
Autoconsumo à noite (W)	<1
Classificação de proteção de entrada	IP66
Classe Anti-corrosão	C4
Conector CC	MC4 (4-6mm ²)
Conector CA	Conector plug and play (Máx. 6 mm ²)
Categoria ambiental	4K4H
Grau de poluição	III
Categoria de sobretensão	CC II / CA III
Classe de proteção	I
A Classe Decisiva de Tensão (DVC)	PV: C AC: C Com: A
País de Fabricação (Apenas para Austrália)	China

Dados Técnicos	GW3.1K-DNS-L-G40
Entrada	
Entrada Máxima Energia (W)	6,200
Tensão Máxima de Entrada (V)	550
Faixa de tensão de operação MPPT (V)	40~480
Faixa de tensão MPPT à potência nominal (V)	110V~420V
Tensão de partida (V)	50
Tensão nominal de entrada (V)	230
Corrente máxima de entrada por MPPT (A)	20

Corrente máxima de curto-circuito por MPPT (A)	26
Corrente de Retroalimentação Máxima para a Matriz (A)	0
Número de rastreadores MPP rastreadores	2
Número de fios por MPPT	1
Saída	
Saída Nominal Energia (W)	3,100
Potência Aparente Nominal de Saída Energia (VA)	3,100
Máx. Potência Ativa CA Energia (W)	3,100
Máx. Potência Aparente CA (VA)	3,100
Potência nominal Energia a 40°C(W)(Apenas para o Brasil)	3,100
Máximo Energia a 40°C (Incluindo Sobrecarga CA)(W)(Apenas para o Brasil)	3,100
Tensão Nominal de Saída (V)	127V, L/N/PE
Faixa de Tensão de Saída (V)	114~139
Frequência nominal da rede CA (Hz)	60
Faixa de Frequência da Rede CA (Hz)	59.5~60.2
Corrente de saída máxima (A)	24.4
Corrente Máxima de Falta na Saída (pico e duração) (A/μs)	55/4
Corrente de Inrush (pico e duração) (A/ms)	15.6/12
Corrente de saída nominal (A)	24.4
Energia Fator	~1 (Ajustável de 0,8 adiantado para 0,8 atrasado)
Distorção harmônica total máxima	<3%
Eficiência	
Eficiência máxima	96.4%
Europeu Eficiência	95.9%
Proteção	
Moduł fotowoltaiczny Monitoramento de Corrente	Integrado
Detecção de resistência a isolamento fotovoltaico	Integrado
Unidade Monitoramento de corrente do arranjo fotovoltaico	Integrado
Proteção contra polaridade reversa fotovoltaica	Integrado

Proteção anti-ilhamento	Integrado
Proteção contra sobrecorrente CA	Integrado
Proteção contra curto-círcuito CA	Integrado
Proteção contra sobretensão CA	Integrado
Interruptor DC	Integrado
Disjuntor de Sobretensão DC	Tipo II
Dispositivo de Proteção contra Surtos em CA	Tipo II
AFCI	Integrado
Desligamento de Emergência Energia	Opcional
Desligamento Rápido	Opcional
Desligamento remoto	Opcional
Fornecimento Noturno	Opcional
Dados gerais	
Faixa de temperatura operacional (°C)	-25~60
Umidade relativa	0~100%
Altitude máxima de operação (m)	4000
Método de resfriamento	Convecção Natural
Interface do usuário	LED, LCD, WLAN + APP
Comunicação	RS485, WIFI, LAN, Bluetooth, 4G
Protocolo Comunicação	Modbus-RTU (Compatível com SunSpec)
Peso (kg)	9.2
dimensões (LxAxP mm)	358*323*165
Topologia	Inversor sem transformador
Autoconsumo à noite (W)	<1
Classificação de proteção de entrada	IP66
Classe Anti-corrosão	C4
Conector CC	MC4 (4-6mm ²)
Conector CA	Conector plug and play (Máx. 6 mm ²)
Categoria ambiental	4K4H
Grau de poluição	III
Categoria de sobretensão	DC II / AC III
Classe de proteção	I
A Classe de Tensão Decisiva (DVC)	PV: C AC: C Com: A

*1: Sobre o GW3600-DNS-G40 para o mercado do Reino Unido, tanto a corrente de saída nominal quanto a corrente de saída máxima são de 16A.

*2: O valor real depende da potência específica de entrada do painel fotovoltaico.

*3: Quando a tensão de entrada estiver entre 560 V e 600 V, o inversor entrará em estado de espera. Quando a tensão de entrada retornar à faixa de tensão de operação MPPT de 40 V a 560 V, o inversor retomará o estado operacional normal.

11 Explicação de Termos

Categoria de sobretensão Definição

Categoria I: aplica-se a equipamentos conectados a um circuito onde foram tomadas medidas para reduzir sobretensões transitórias a um nível baixo.

Categoria II: aplica-se a equipamentos não permanentemente conectados à instalação. Por exemplo, eletrodomésticos, ferramentas Portáveis e outros equipamentos conectados por plugue;

Categoria III: aplica-se a equipamentos fixos a jusante, incluindo o quadro de distribuição principal. Por exemplo, quadros elétricos e outros equipamentos em uma instalação industrial.

Categoria IV: aplica-se aos equipamentos a montante na alimentação do dispositivo de distribuição, incluindo instrumentos de medição e dispositivos de proteção contra sobrecorrente a montante.

Definição de Tipos de Locais Úmidos

Parâmetros Ambientais	Nível		
	3K3	4K2	4K4H
Faixa de Temperatura	0~+40°C	-33~ +40 °C	-33~ +40°C
Umidade relativa Alcance	5% a 85%	15% a 100%	4% a 100%

Definição de Categoria ambiental:

Exterior Inversor: A faixa de temperatura do ar ambiente é de -25 a +60°C e é adequado para ambientes com grau de poluição 3.

Tipo II para interior Inversor: A faixa de temperatura do ar ambiente é de -25 a +40°C, sendo adequado para ambientes com grau de poluição 3.

Tipo Interior I Inversor: A faixa de temperatura do ar ambiente é de 0 a +40°C, sendo adequado para ambientes com grau de poluição 2.

Definição de Grau de poluição Categorias:

Grau de poluição 1: Sem poluição ou apenas poluição seca não condutora.

Grau de poluição 2: Em geral, há apenas poluição não condutiva, mas a poluição condutiva transitória causada por condensação ocasional deve ser levada em consideração.

Grau de poluição 3: Existe poluição condutiva, ou a poluição não condutiva se torna condutiva devido à condensação.

Grau de poluição 4: Poluição condutiva persistente, como poluição causada por poeira condutiva ou chuva e neve.

12 Obtenção de Manuais de Produtos Relevantes

Nome do Documento	Link do Site Oficial
Guia Rápido Instalação para EzLink3000	https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_EzLink_Quick%20Installation%20Guide-EN.pdf
Guia Rápido do Kit 4G - CN - G20 & Kit 4G - CN - G21	https://www.goodwe.com/Ftp/Installation-instructions/4G-KIT.pdf
Kit WiFi/LAN-20 e Kit WiFi-20 Guia Rápido de Instalação	https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_WiFi-LAN-Kit-20_WiFi-Kit-20_Quick-Installation-Guide-POLY.pdf
GMK110 para GMK110D Guia Rápido de Instalação	https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_GM1000%20&%20GM3000%20&%20GM1000D_Quick%20Installation%20Guide-POLY.pdf
GM1000 & GM3000 & Guia Rápido de Instalação para GM1000	https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_GM1000%20&%20GM3000%20&%20GM1000D_Quick%20Installation%20Guide-POLY.pdf
GMK330, GMK360, GM330 Guia Rápido de Instalação	https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_Smart%20Meter-EU_Quick%20Installation%20Guide-POLY.pdf



Official Website

GoodWe Technologies Co., Ltd.

📍 No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China
🌐 www.goodwe.com
✉️ service@goodwe.com



Local Contacts